

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ООО «Березки»

Е.И. Полухина  
« » 2024 г.



Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Общество с ограниченной ответственностью «Березки».

1.2. Адрес местонахождения объекта: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, зона отдыха «Дубки».

1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание 3 этажа (административный корпус), 1 496,9 кв. м.  
отдельно стоящее здание 3 этажа (спальный корпус), 2 120,7 кв. м.  
отдельно стоящее здание 1 этаж (столовая), 663,8 кв. м.

1.4. Год постройки здания - 1980, последнего капитального ремонта - 2012.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2024, капитального - 2038.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): : Общество с ограниченной ответственностью «Березки», ООО «Берёзки».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, Оренбургская область, индекс: 460009, г. Оренбург, ул. Чернышевского, д.30, кв.9.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, другое): аренда.

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование): нет.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: нет.

2. Характеристика деятельности организации,  
расположенной на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг,



другое): отдых и оздоровление детей.

2.2. Виды оказываемых услуг: отдых и оздоровление детей.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно (нужное подчеркнуть).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, лица трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (нужное подчеркнуть).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории, инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития (нужное подчеркнуть).

2.6. Плановая мощность - посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: до 290 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПРА: да, нет (нужное подчеркнуть).

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других МГН

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): отсутствует, наличие адаптированного пассажирского транспорта, следующего к объекту: отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – 2000 м.

3.2.2. Время движения (пешком) - 20 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): проселочная дорога.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012), утвержденных приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605:

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)                  | Вариант организации доступности объекта <*> |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды: | ВНД                                         |
| 2.    | передвигающиеся на креслах-колясках                  | ВНД                                         |
| 3.    | с нарушениями опорно-двигательного аппарата          | ДУ                                          |



|    |                                    |     |
|----|------------------------------------|-----|
| 4. | с нарушениями зрения               | ВНД |
| 5. | с нарушениями слуха                | ДУ  |
| 6. | с нарушениями умственного развития | ДУ  |

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

"А" - доступность всех зон и помещений (универсальная);

"Б" - доступны специально выделенные участки и помещения;

"ДУ" - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно;

"ВНД" - не организована доступность.

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| Н<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние<br>доступности, в<br>том числе для<br>основных<br>категорий<br>инвалидов <*> |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП-И-Г, К, О,У                                                                         |
| 2.       | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И- Г, О,У<br>Х-К                                                                    |
| 3.       | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И- Г, О,У<br>Х-К                                                                    |
| 4.       | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И- Г, О,У<br>Х-К                                                                    |
| 5.       | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И- Г, О,У<br>Х-К                                                                    |
| 6.       | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДП-И-Г, К, О,У                                                                         |
| 7.       | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДУ                                                                                     |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно



недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И- О,С,У.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                            | 3                                                  |
| 1.    | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | индивидуальное решение с ТСП                       |
| 2.    | Вход (входы) в здание                                        | индивидуальное решение с ТСП                       |
| 3.    | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | индивидуальное решение с ТСП                       |
| 4.    | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСП                       |
| 5.    | Санитарно-гигиенические помещения                            | индивидуальное решение с ТСП                       |
| 6.    | Система информации на объекте (на всех зонах)                | индивидуальное решение с ТСП                       |
| 7.    | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | индивидуальное решение с ТСП                       |
| 8.    | Все зоны и участки                                           | индивидуальное решение с ТСП                       |

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 01.01.2024-31.12.2030гг.  
в рамках исполнения Закон № 419 –ФЗ от 01.12.2014г. « О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов, в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»  
(наименование документа)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДЧ-И- Г, О,У, Х-К

4.4. Для принятия решения требуется/не требуется (нужное подчеркнуть):  
согласование с учредителями ООО «Березки» Полухина В.С., Полухиной Е.И на основании протокола общего собрания от 14.02.24.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта:

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности  
Оренбургской области, дата: Детский оздоровительный лагерь - Березки  
(berezki56.ru)

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "07" марта 2024г.
2. Акта обследования объекта: N акта 1 от "07" марта 2024г.



Прошито, пронумеровано, скреплено  
печатью 95 листов

Генеральный директор  
ООО «Берёзки» Е.И. Полукина



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Березки»

Е.И. Полухина  
2024 г.



## АНКЕТА

объекта социальной инфраструктуры

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: 460000, Оренбургская область, Оренбургский р-н, п. Пригородный, ул. Оренбургская, д. 6 физические лица Полухина Е.И. и Полухин В.С./ Общество с ограниченной ответственностью «Березки» (ООО «Березки»).

1.2. Адрес местонахождения объекта: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, зона отдыха «Дубки».

1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание 3 этажей (административный корпус), 1 496,9 кв. м.  
отдельно стоящее здание 3 этажей (спальный корпус), 2 120,7 кв. м.  
отдельно стоящее здание 1 этажей (столовая), 663,8 кв. м.

1.4. Год постройки здания: 1980, последнего капитального ремонта: 2012.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - апрель-май 2024, капитального - 2035.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Березки» (ООО «Березки»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 460009, г. Оренбург, ул. Чернышевского, д.30, кв.9.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, другое): собственность.

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование): -.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: -.

### 2. Характеристика деятельности организации, расположенной на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,



транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): сфера услуг.

2.2. Виды оказываемых услуг: организация отдыха детей и их оздоровление.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно (нужное подчеркнуть).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, лица трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (нужное подчеркнуть).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории, инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития (нужное подчеркнуть).

2.6. Плановая мощность - посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 290 человек.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида (далее - ИПРА): да/нет (нужное подчеркнуть).

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): отсутствует, наличие адаптированного пассажирского транспорта, следующего к объекту: отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 2000 м.

3.2.2. Время движения (пешком) - 15 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет, есть (описать): \_\_\_\_\_.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012), утвержденных приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605:

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)                  | Вариант организации доступности объекта <*> |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды: | ВНД                                         |

|    |                                             |     |
|----|---------------------------------------------|-----|
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ  |
| 4. | с нарушениями зрения                        | ВНД |
| 5. | с нарушениями слуха                         | ДУ  |
| 6. | с нарушениями умственного развития          | ДУ  |

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

- "А" - доступность всех зон и помещений (универсальная);
- "Б" - доступны специально выделенные участки и помещения;
- "ДУ" - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно;
- "ВНД" - не организована доступность.

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта            | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
|-------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.    | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | индивидуальное решение с ТСР                       |
| 2.    | Вход (входы) в здание                                      | индивидуальное решение с ТСР                       |
| 3.    | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР                       |
| 4.    | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)      | индивидуальное решение с ТСР                       |
| 5.    | Санитарно-гигиенические помещения                          | индивидуальное решение с ТСР                       |
| 6.    | Система информации на объекте (на всех зонах)              | индивидуальное решение с ТСР                       |



|    |                                                   |                              |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки                                | индивидуальное решение с ТСР |


<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (далее - ТСР); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Руководитель  
рабочей группы:  
Директор Манабова А. Е.  
(должность, инициалы, фамилия)


  
(подпись)


Члены рабочей группы:

Главный бухгалтер:  
Комлева Т.М.  
(должность, инициалы, фамилия)

  
(подпись)

Представитель общественной организаций инвалидов:  
Председатель Оренбургской городской  
Общественной организации ВОИ:  
Цысь Н.В.  
(должность, инициалы, фамилия)

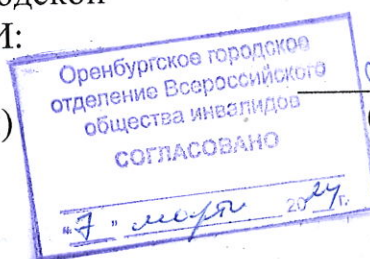

  
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Берёзки»



Е.И. Полухина

2024 г.

Акт обследования  
объекта социальной инфраструктуры

**Детский оздоровительный лагерь «Берёзки»**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: административный корпус.
- 1.2. Адрес местонахождения объекта 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, зона отдыха «Дубки».
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание административный корпус этажей, 3 кв. м. 1496,9
- 1.4. Год постройки здания: 1980, последнего капитального ремонта: 2012.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2024, капитального - 2032.
- 1.6. Название организации (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): ООО «Берёзки».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, зона отдыха «Дубки».

**2. Характеристика деятельности организации,  
расположенной на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) другое
- 2.2 Виды оказываемых услуг дополнительное образование детей отдых и оздоровление детей
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) круглосуточное
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), проектная мощность-290 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет



### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): отсутствует, наличие адаптированного пассажирского транспорта, следующего к объекту: отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - недоступно

3.2.2. Время движения (пешком) - недоступно

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет, есть (описать): проселочная дорога.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| N<br>п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)                  | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)<br><*> |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды: | ВНД                                                                       |
| 2.       | передвигающиеся на креслах-колясках                  | ВНД                                                                       |
| 3.       | с нарушениями опорно-двигательного аппарата          | ДУ                                                                        |
| 4.       | с нарушениями зрения                                 | ВНД                                                                       |
| 5.       | с нарушениями слуха                                  | ДУ                                                                        |
| 6.       | с нарушениями умственного развития                   | ДУ                                                                        |

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N<br>п/п | Основные структурно-<br>функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы) <*> |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.       | Территория, прилегающая к<br>зданию (участок)       | индивидуальное решение с ТСР                          |

|    |                                                              |                              |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 2. | Вход (входы) в здание                                        | индивидуальное решение с ТСП |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | индивидуальное решение с ТСП |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСП |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения                            | индивидуальное решение с ТСП |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах)                | индивидуальное решение с ТСП |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | индивидуальное решение с ТСП |
| 8. | Все зоны и участки                                           | индивидуальное решение с ТСП |

-----  
 <\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения 01.01.2024-31.12.2030гг. в рамках исполнения Закон № 419 –ФЗ от 01.12.2014г. « О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов, в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДЧ-И- Г, К, О, У.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на комиссии Оренбургской городской общественной организации ВОИ.

(полное наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): нуждается.

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов.

4.4.6. Другое: \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (прилагается):



(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности  
Оренбургской области: https://www.berezki56.ru/  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- |                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту,      | - на 5 л.  |
| 2. Входа (входов) в здание                 | - на 4 л.  |
| 3. Путей движения в здании                 | - на 10 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | - на 7 л.  |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | - на 16 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | - на 2 л.  |
| Результаты фотофиксации на объекте         | - на 22 л. |
| Позтажные планы, паспорт БТИ               | - на 7 л.  |


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

Руководитель

рабочей группы:

Директор Манабова А. Е.

(должность, инициалы, фамилия)

  
(подпись)

Члены рабочей группы:

Главный бухгалтер:

Комлева Т.М.

(должность, инициалы, фамилия)

  
(подпись)


Представитель общественной организаций инвалидов:

Председатель Оренбургской городской

Общественной организации ВОИ:

Цысь Н.В.

(должность, инициалы, фамилия)

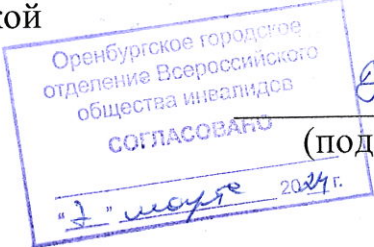  
(подпись)

# Приложение 1

к акту обследования ОСИ N \_\_\_\_\_  
от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

## I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  
460000, Оренбургская область, г. Оренбург, зона отдыха «Дубки», ООО «Берёзки»  
(наименование, адрес местонахождения объекта)

| N<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного элемента | Наличие элемента |               |        | Выявленные нарушения и<br>замечания                                                                                                                                                |                                        | Работы по адаптации<br>объектов                                                                                                                                                                   |               |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|          |                                                           | есть/нет         | N на<br>плане | N фото | Содержание                                                                                                                                                                         | Значимо для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                                                                                                                                                                                        | Виды<br>работ |
| 1.1.     | Вход (входы) на территорию                                | есть             |               | № 1,2  | - нет размещенных<br>знаковых средств<br>отображения<br>информации для<br>инвалидов и МГН,<br>которая<br>представляет<br>необходимую и<br>достаточную<br>визуальную<br>информацию, | Г, К, О, У                             | - у входа на<br>территорию<br>объекта разместить<br>доступные для<br>МГН элементы<br>информации об<br>объекте согласно<br>ГОСТ Р 52131-2003<br>и СП -101-2001, с<br>разметками<br>табличек 200 на | ТР<br>КР      |



|      |                                    |      |  |  | способствующую<br>уверенной<br>ориентации,<br>безопасности и<br>эффективной<br>жизнедеятельности-                                                                         |  | Г, К, О, У | 200мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ТР |
|------|------------------------------------|------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.2. | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | - на пути движения по территории до доступного входа отсутствуют элементы информационной поддержки и навигации<br><br>- места отдыха для инвалидов требуется оборудовать. |  | Г, К, О, У | - на пути движения по территории до доступного входа разместить элементы информационной поддержки и навигации<br><br>В соответствии с СП 59.13330.2020, п. 5.3.1 на участке объекта, на основных путях движения людей следует предусматривать не менее чем через 100-150м. места отдыха, доступные для МНГ, оборудование |    |

|      |                     |      |      |              |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |  |
|------|---------------------|------|------|--------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 1.3. | Лестница (наружная) | есть | №1,4 | №<br>5,6,7,8 | - | - | навесами, скамьями<br>с опорой для спины<br>и подлокотником,<br>указателями,<br>светильниками и<br>т.п.<br>Места отдыха<br>должны выполнять<br>функции<br>архитектурных<br>акцентов, входящих<br>в общую<br>информационную<br>систему объекта.<br>Минимальный<br>уровень<br>освещенности в<br>местах отдыха<br>следует принимать<br>20 лк.<br>Места отдыха для<br>инвалидов<br>обозначать знаком<br>доступности для<br>инвалидов. | - |  |
|------|---------------------|------|------|--------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|



|      |                         |                                                                                                                     |  |  |  |                                         |            |                                                                                                                                                                                                    |    |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.4. | Пандус (наружный)       | нет                                                                                                                 |  |  |  |                                         |            |                                                                                                                                                                                                    |    |
| 1.5. | Автостоянка и парковка  | есть                                                                                                                |  |  |  | Требуется знак горизонтальной разметки. | Г, К, О, У | СП 59.13330.2020, п. 5.2.3 в местах высадки инвалидов из транспортного средства следует предусматривать ровное нескользкое покрытие.<br>- Установить знак горизонтальной разметки стояночных мест. | КР |
|      | Общие требования к зоне | Разработать и внедрить инструкции и алгоритмы реагирования и ассистирования, обучить и назначить ответственных лиц. |  |  |  |                                         |            |                                                                                                                                                                                                    |    |

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*><br>(к пункту 3.4 акта<br>обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по<br>адаптации (вид работы)<br><*> к пункту 4.1 акта<br>обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                      | N на плане | N фото |                                                                                        |
| Территории, прилегающей к зданию (участка)  | ДУ                                                                   |            | №2,3,4 | ТР, КР                                                                                 |

-----  
 <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Мероприятия по техническому обустройству возможны в порядке текущего и капитальный ремонт, для адаптации требуется помощь сотрудника.



I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

**460000, Оренбургская область, г. Оренбург, зона отдыха «Дубки», ООО «Берёзки»**  
(наименование, адрес местонахождения объекта)

| N<br>п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |          | Выявленные нарушения и замечания                                                                                               |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                           |            |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                                                    | есть/нет         | N на плане | N фото   | Содержание                                                                                                                     | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                             | Виды работ |
| 2.1.     | Лестница (наружная)                                | есть             | №1,4       | №5,6,7,8 | - требуется переоборудование<br>предупреждающих тактильно-контрастных указателей перед лестницей.<br>Установить ТКУ в линейном | Г, К, О, У                       | - Обустроить предупреждающие тактильно – контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступени с высотой рифов | ТСР        |





|      |                                 |                                                                                                                                                                               |        |                 |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                    |               |  |
|------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 2.2. | Пандус (наружный)               | нет                                                                                                                                                                           |        |                 |                                                                       |       | К, О                                                                                                                                                                               | - отсутствует |  |
| 2.3. | Входная площадка (перед дверью) | есть                                                                                                                                                                          | №1,4,7 | №9,10,<br>11,12 | Предусмотреть<br>контрастную<br>кнопку с<br>выводом<br>сигнала в адм. | К     | - предусмотреть<br>в соответствии с<br>СП 59.13330-<br>2020 п.6.1.4<br>размеры<br>входной<br>площадки<br>(ширина и<br>глубина) с<br>пандусом<br>должны быть не<br>менее 2,2 x2,2м. |               |  |
| 2.4. | Дверь (входная)                 | есть                                                                                                                                                                          | №1,4,7 | №13,<br>14      |                                                                       | К, О. | - в ходе ТСП<br>дверей входных<br>учитывать<br>соответствие с<br>СП<br>59.13330.2020<br>(высота порога<br>допускается не<br>более 0,014).                                          | ТСР           |  |
| 2.5. | Тамбур                          | есть                                                                                                                                                                          | №1,4,7 | №9              |                                                                       | О     |                                                                                                                                                                                    | ТСР           |  |
|      | Общие требования к зоне         | Предусмотреть контрастную кнопку с выводом сигнала в адм. Разработать и внедрить инструкции и алгоритмы реагирования и ассистирования, обучить и назначить ответственных лиц. |        |                 |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                    |               |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*><br>(к пункту 3.4 акта<br>обследования ОСИ) | Приложение |            | Рекомендации по<br>адаптации (вид работы)<br><*> к пункту 4.1 акта<br>обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                      | N на плане | N фото     |                                                                                        |
| Вход в объект                               | ДЧ-И (К, О);<br>ДУ (Г, У)                                            | №1, 4, 7   | №13,<br>14 | Инд. решение с ТСП                                                                     |

-----  
<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Мероприятия по техническому обустройству возможны в порядке индивидуального решения с ТСП. Для адаптации требуется помощь сотрудников.



I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания  
(в т.ч. путей эвакуации)

**460000, Оренбургская область, г. Оренбург, зона отдыха «Дубки», ООО «Берёзки»**  
(наименование, адрес местонахождения объекта)

| N<br>п/п | Наименование функционально-<br>планировочного элемента | Наличие элемента |                    |                 | Выявленные нарушения и<br>замечания                                             |                                        | Работы по адаптации<br>объектов                                   |                          |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                        | есть/ нет        | N на<br>плане      | N фото          | Содержание                                                                      | Значимо для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                                                        | Виды<br>работ            |
| 3.1.     | Коридор (вестибюль, зона<br>ожидания, галерея, балкон) | есть             | №1,2,3,<br>4,5,6,7 | №9,10,<br>11,12 | Через каждые<br>25-100 м<br>должны быть<br>адаптированны<br>знаки<br>навигации. | Г, К, О, У                             | Информацию<br>снабжать QR-<br>кодом в<br>контрастной<br>рамке.    | Инд. реше-<br>е<br>с ТСР |
| 3.2.     | Лестница (внутри здания)                               | есть             | №1,2,3,<br>4,5,6   | №<br>5,6,7,8    | - лестницы<br>внутри здания,<br>обустроенные<br>на пути                         | О, С                                   | - лестничные<br>поручни должны<br>располагаться с<br>обеих сторон | Инд. реше-<br>е<br>с ТСР |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>лестничного марша п.5.2.7. ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные реабилитационные.</p> <p>Типы и технические требования» - СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» 6.2.11. Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц необходимо установить ограждения с поручнями.</p> |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>Поручни следует располагать на высоте 0,9м, у пандусов – дополнительно на высоте 0,7м.</p> <p>Поручень ограждений с внутренней стороны лестницы должны быть непрерывным по всей ее высоте.</p> <p>Завершающие горизонтальные части поручня должны выполняться по 5.1.13 и иметь травмобезопасное исполнение.</p> <p>Поручни пандусов и лестниц должны выдерживать нагрузку без деформации не</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>менее 0,5 кН/м в любом направлении.</p> <p>5.1.13 С двух сторон одно- и многомаршевых лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261.</p> <p>Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности поступи ступеней и принимают 0,9 м</p> <p>Перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |  |  | части поручней,<br>которые должны<br>быть<br>горизонтальными<br>и выступать за<br>границы<br>лестничных<br>маршей на 0,3м.<br>В стесненных<br>условиях<br>допускается<br>выполнять<br>завершающие<br>части поручней<br>под углом 90% во<br>внешнюю<br>сторону.<br>Форма<br>завершающих<br>частей поручней<br>должна быть<br>травмобезопасно<br>й с плавным<br>завершением<br>вниз, в сторону<br>ограждения или<br>стены и т.п. |
| 6.2.12 |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,4 до 0,05м.(для детей -0,03м). Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м. Стена вдоль поручня должна быть гладкой. | - на боковой ,внешней по отношению к маршу, поверхности поручней общественных зданий должны |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                              |      |                    |                  |                                                                                |            |                                                                                                                                                                                        |    | предусматривать<br>я рельефные<br>обозначения<br>этажей. |   |
|------|----------------------------------------------|------|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|---|
| 3.3. | Пандус (внутри здания)                       | нет  | -                  | -                | -                                                                              | -          | -                                                                                                                                                                                      | -  | -                                                        | - |
| 3.4. | Лифт пассажирский (или<br>подъемник)         | нет  | -                  | -                | -                                                                              | -          | -                                                                                                                                                                                      | -  | -                                                        | - |
| 3.5. | Дверь                                        | есть | №1,4,7             | №9,<br>13,<br>14 | - на пути<br>движения, на<br>объекте<br>имеются<br>двери (двери<br>из тамбура) | Г, К, О, У | - в ходе<br>последующего<br>капитального<br>ремонта пороги<br>дверей на пути<br>движения к месту<br>учитывать СП<br>59.13330.2020<br>(высота порога<br>допускается не<br>более 0,014). | КР |                                                          |   |
| 3.6. | Пути эвакуации (в т.ч. зоны<br>безопасности) | есть | №1,2,3,<br>4,5,6,7 | №<br>15,16       | - на пути<br>движения, на<br>объекте<br>имеются<br>двери,<br>имеющие<br>пороги | -          | - пороги привести<br>в соответствие с<br>СП 59.13330.2020<br>(высота порога<br>допускается не<br>более 0,014).<br>Согласно ГОСТ Р<br>51671-2020,                                       | КР |                                                          |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | <p>п.6.2.1.7<br/>         Все доступные для эвакуации инвалидов коммуникационные пути в зданиях и сооружениях. Должны быть обозначены фотолюминесцентными указателями, содержащими знаки доступности для инвалидов, использующего для передвижения кресло-коляску, и стрелку с указанием направления движения к безопасной зоне или доступному эвакуационному выходу( если не</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | <p>все выходы<br/>доступны для<br/>инвалидов,<br/>использующих<br/>для<br/>передвижения<br/>кресло-коляску).<br/>Они должны<br/>располагаться на<br/>видных местах на<br/>высоте от 2,2 до<br/>2,5 м от уровня<br/>пола и/или вдоль<br/>путей движения<br/>на высоте уровня<br/>глаз инвалида,<br/>использующего<br/>для<br/>передвижения<br/>кресло-коляску,<br/>от 1,2 до 1,4 м.<br/>Схема эвакуации<br/>должна<br/>располагаться в<br/>доступных для<br/>инвалидов<br/>местах.</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие требования к зоне | <p>- Наиболее удобный и короткий путь к зоне целевого назначения, гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование изделия, пробы), используемые инвалидами, выключатели и розетки – на высоте 0,8м от уровня пола</p> <p>- Зона отдыха – на каждом доступном МГН этаже на 2-3 места.</p> |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*><br>(к пункту 3.4 акта обследования ОСИ) | Приложение |            | Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                   | N на плане | N фото     |                                                                               |
| Вход в объект                               | ДЧ-И (К, О, С);<br>ДУ (Г, У)                                      | №1,4,7     | №13,<br>14 | Инд. решение с ТСП.<br>Капитальный ремонт                                     |

-----  
 <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Мероприятия по техническому обустройству возможны в порядке инд. решение с ТСП и капитально ремонта. Для адаптации требуется помощь сотрудника.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

**460000, Оренбургская область, г. Оренбург, зона отдыха «Дубки», ООО «Берёзки»**  
(наименование, адрес местонахождения объекта)

| N<br>п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |         | Выявленные нарушения и замечания                                  |                                  | Работы по адаптации объектов                                                |                  |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
|          |                                                    | есть/ нет        | N на плане | N фото  | Содержание                                                        | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                  | Виды работ       |
| 4.1.     | Кабинетная форма обслуживания                      | есть             | №3         | №17, 18 | Через каждые 25-100 м должны быть адаптированные знаки навигации. | Г, К, О, У                       | - приобрести стул с опорой для спины.<br>-приобрести прибор усиления звука. | Инд. реш-е с ТСП |



|      |                                               |      |    |         |                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                              |                  |
|------|-----------------------------------------------|------|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4.2. | Зальная форма обслуживания                    | есть | №7 | № 19,20 | <p>Ступени лестниц должны быть с подступенком. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.</p> | Г, К, О, У | <p>- установить информирующую тактильную табличку (тактильно - звуковая) с использованием рельефного линейного шрифта, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52131-2019 -приобрести прибор усиления звука</p> | Инд. реше- с ТСР |
| 4.3. | Прилавочная форма обслуживания                | нет  | -  | -       | -                                                                                                                                                                                                                        | -          | -                                                                                                                                                                                                            | -                |
| 4.4. | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет  | -  | -       | -                                                                                                                                                                                                                        | -          | -                                                                                                                                                                                                            | -                |
| 4.5. | Кабина индивидуального обслуживания           | нет  | -  | -       | -                                                                                                                                                                                                                        | -          | -                                                                                                                                                                                                            | -                |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие требования к зоне | <p>- Место целевого назначения могут быть универсальными, либо специально выделенными для инвалидов и других МНП (в том числе вблизи входов), наличие</p> <p>-информирующих обозначений помещений –рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1,4 до 1,75 м.; дублирование рельефными знаками</p> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны          | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ) | Приложение      |                     | Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 акта обследования ОСИ |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                | N на плане      | N фото              |                                                                               |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (К, О, С); ДУ (Г, У)                                      | №1,2,3,4,5, 6,7 | №9,10,11, 12, 15,16 | Инд. реше-е с ТСР                                                             |

-----

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Мероприятия по техническому обустройству возможны в порядке индивидуального решения с ТСР. Для адаптации необходимо организовать помощь сотрудника.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            | Выявленные нарушения и замечания |            | Работы по адаптации объектов     |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
|                                                    | есть/нет         | N на плане | N фото                           | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Виды работ |
| Место приложения труда                             | есть             |            |                                  | -          | Г, К, О, У                       | -          |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны          | Состояние доступности <*><br>(к пункту 3.4 акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 акта обследования ОСИ |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                   | N на плане | N фото |                                                                               |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения) | -                                                                 | -          | -      | Не нуждается                                                                  |



|                                                    |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| объекта)<br>Вариант II – места приложения<br>труда |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|

-----

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                    | есть/нет         | N на плане | N фото |                                  | Содержание                   | Виды работ |
| Жилые помещения                                    | -                | -          | -      | -                                | -                            | -          |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*><br>(к пункту 3.4 акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                   | N на плане | N фото |                                                                               |
| Жилые помещения                             |                                                                   |            |        |                                                                               |

-----  
<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_.



# Приложение 5

к акту обследования ОСИ N \_\_\_\_\_  
от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

## I. Результаты обследования:

### 5. Санитарно-гигиенических помещений 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, зона отдыха «Дубки», ООО «Берёзки»

(наименование, адрес местонахождения объекта)

| N<br>п/п | Наименование функционально-<br>планировочного элемента | Наличие элемента |                    |            | Выявленные нарушения и<br>замечания                                                                                                                                                   |                                        | Работы по адаптации<br>объектов                                                                                                                                                                        |               |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|          |                                                        | есть/нет         | N на<br>плане      | N фото     | Содержание                                                                                                                                                                            | Значимо для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                                                                                                                                                                                             | Виды<br>работ |
| 5.1.     | Туалетная комната                                      | есть             | №1,2,3,<br>4,5,6,7 | №<br>21,22 | - отсутствует<br>кнопка (SOS)<br>рядом с унитазом;<br>- отсутствуют<br>дублирующие<br>информационные<br>таблички; -<br>отсутствуют<br>поручни рядом с<br>унитазом; - -<br>отсутствует | Г, К, О, У                             | Оборудовать<br>санитарно -<br>гигиеническое<br>помещение для<br>МГН: - ширина не<br>менее - 1,65 м.,<br>глубина – 2,2 м.,<br>ширина двери -<br>0,9 м., порог не<br>более 0,014 мм.; -<br>универсальная | ТР,<br>КР     |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                               | <p>кабина: ширина – 2,2 м., глубина – 2,25 м. СП 59. 13330. 2016 п. 6.3.3; - один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы СП 59. 13330. 2016 п. 6.3.3; - свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски; - предусмотреть рядом с унитазом пространство не менее 0,8 м. для размещения кресла-коляски; - закрепить при помощи прокладок из</p> |
|  |  |  |  |  | <p>свободное пространство рядом с унитазом для кресла-коляски; - отсутствуют крючки для одежды и костылей; - отсутствуют опорные поручни вокруг раковины.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | <p>прочного материала бачок унитаза к стене, для возможности использования его в качестве опоры для спины СП 59.13330.2016 п. 6.3.3; - заменить кнопку смыва унитаза на кнопку выпуклой формы нажимного действия, с возможностью нажатия на нее любой частью тела или конечности; - смонтировать между унитазом и ближайшей стеной опорный поручень с креплением к полу и стене и откидной опорный</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | <p> поручень с другой стороны; -<br/> установить по периметру туалета, в разрывах между санитарными приборами<br/> опорные поручни с креплением к полу и стене; -<br/> разместить на высоте 0,8 м, на стене возле унитаза крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей (крючки)<br/> разместить таким образом, чтобы была возможность дотянуться до них сидя на унитазе); -<br/> разместить на стене рядом с унитазом </p> |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | диспансер для туалетной бумаги таким образом, чтобы у МГН была возможность воспользоваться им без посторонней помощи; - разместить на стене, расположенной слева от входа зеркало высотой не менее 1,7 м. таким образом, чтобы нижняя часть зеркала находилась на уровне пола; - заменить ручки на П-дверях на П-образные ручки рычажного типа или П-образные ручки с шириной внутреннего пространства не |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>менее 150 мм.<br/>(высота от 900<br/>мм. до 1100 мм. от<br/>пола); -<br/>выключатели и в<br/>помещениях<br/>следует<br/>предусматривать<br/>на высоте от 0,4<br/>до 0,8 м от уровня<br/>пола. -<br/>оборудовать<br/>помещение<br/>туалета системой<br/>вызова помощи на<br/>боковой стене, на<br/>высоте 0,8 м<br/>- разместить со<br/>стороны коридора<br/>на стене, над<br/>входом в туалет<br/>световой<br/>мигающий<br/>оповещатель и<br/>звуковой<br/>оповещатель,<br/>срабатывающие<br/>при нажатии</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|      |                         |      |               |         |                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                                                                           |
|------|-------------------------|------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                         |      |               |         |                                                                                                                              |     | кнопки вызова помощи (сигнал звукового оповещателя вызова помощи должен отличаться от звукового сигнала оповещения о пожаре и дублироваться в определённое для этого место). Установить сигнальное устройство у дверей или на дверях (занято/свободно) |  |  |  | ТР, КР<br>- для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые |
| 5.2. | Душевая/ ванная комната | есть | №1,2,3, 4,5,6 | № 21,22 | -отсутствует кнопка (SOS) вызова персонала рядом с душем; - отсутствуют дублирующие информационные таблички; - держатель для | нет |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                                                                           |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | <p>душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной. СП 59.13330.2016 п. 6.3.5; - доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны</p> |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | <p>мыльных принадлежностей расположен высоко; - в душевую присутствует ненормативный порог; - отсутствует специальное сиденье в душевой.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | быть не менее 0,5<br>м. СП<br>59.13330.2016 п.<br>6.3.5; - габариты<br>поддона (трапа)<br>должны быть не<br>менее 0,9x1,5 м,<br>свободной зоны -<br>не менее 0,8x1,5<br>м. СП<br>59.13330.2016 п.<br>6.3.5; - у дверей<br>санитарно-<br>бытовых<br>помещений или<br>доступных кабин<br>(уборная,<br>душевая, ванная и<br>т.п.) следует<br>предусматривать<br>специальные<br>знаки (в том числе<br>рельефные) на<br>высоте 1,2-1,6 м.<br>от уровня пола и<br>на расстоянии 0,1-<br>0,5 м от края<br>двери СП |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>59.13330.2016 п.<br/>6.3.6; - доступные<br/>кабины должны<br/>быть оборудованы<br/>системой<br/>тревожной<br/>сигнализации,<br/>обеспечивающей<br/>связь с<br/>помещением<br/>постоянного<br/>дежурного<br/>персонала (поста<br/>охраны или<br/>администрации<br/>объекта). СП<br/>59.13330.2016 п.<br/>6.3.6; - над входом<br/>в доступные<br/>кабины<br/>рекомендуется<br/>устанавливать<br/>световые<br/>мигающие<br/>оповещатели,<br/>срабатывающие<br/>при нажатии<br/>тревожной</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>кнопки. СП<br/>59.13330.2012 п.<br/>5.3.6 согласно<br/>п.41<br/>Постановления<br/>Правительства РФ<br/>от 26.12.2014 года<br/>№1521 (с<br/>изменениями на<br/>07.12.2016 г.); - в<br/>доступных<br/>кабинах следует<br/>применять<br/>водопроводные<br/>краны с рычажной<br/>рукояткой и<br/>термостатом, а<br/>при возможности<br/>- с<br/>автоматическими<br/>и сенсорными<br/>кранами<br/>бесконтактного<br/>типа. Применение<br/>кранов с<br/>раздельным<br/>управлением<br/>горячей и</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                    |      |    |  |  |  |  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|------------------------------------|------|----|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                    |      |    |  |  |  |  |                                                                                    | холодной водой не допускается.<br>СП 59.13330.2016 п. 6.3.9;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 5.3. Бытовая комната (гардеробная) | есть | №1 |  |  |  |  | <p>- отсутствуют специально выделенные шкафы в раздевалках для МПН.</p> <p>нет</p> | <p>- в помещениях раздевалных для инвалидов следует предусматривать:</p> <p>- места для хранения кресел-колясок; - индивидуальные кабины из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов, пользующихся</p> <p>Ремонт, ТСР, Орг. 71 креслами - колясками; - индивидуальные шкафы (не менее двух), в том числе для хранения костылей и</p> | ТР, КР |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| протезов; -<br>скамью длиной не<br>менее 0,8 м,<br>шириной не менее<br>0,7 м и высотой от<br>пола 0,5 м к<br>индивидуальному<br>шкафу для<br>инвалидов.<br>Вокруг скамьи<br>должно быть<br>обеспечено<br>свободное<br>пространство для<br>подъезда кресла -<br>коляски. При<br>невозможности<br>устройства<br>островной скамьи<br>следует<br>предусматривать<br>вдоль одной из<br>стен установку<br>скамьи размерами<br>не менее 0,6x0,8<br>м. СП<br>59.13330.2016 п.<br>8.5.11; - в |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>гардеробных<br/>следует<br/>применять для<br/>инвалидов единый<br/>шкаф для уличной<br/>и спортивной<br/>одежды<br/>следующих<br/>размеров: высота -<br/>не менее 1,3 м и<br/>не более 1,7 м,<br/>глубина - 0,4 м<br/>при ширине 0,8 м<br/>в чистоте.<br/>Индивидуальные<br/>шкафы для<br/>хранения одежды<br/>инвалидов,<br/>пользующихся<br/>креслом -<br/>коляской в<br/>раздевальных<br/>спортзалов,<br/>следует<br/>располагать в<br/>нижнем ярусе,<br/>высотой не более<br/>1,3 м от пола. При</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                                                                     |
|--|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | открытом способе хранения спортивной одежды крючки в раздевалках должны устанавливаться на той же высоте СП 59.13330.2016 п. 8.5.14 |
|  | Общие требования к зоне | <p>Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2 м (п.5.1.3 СП 59.13330.2012) – доработать существующие специализированную туалетную комнату по требованиям СП 59.13330.2012.</p> <p>Предусмотреть контрастную кнопку с выводом сигнала в администрацию.</p> <p>Разработать и внедрить инструкции и алгоритмы реагирования и ассистирования, обучить и назначить ответственных лиц.</p> <p>Установить поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- в универсальной кабине,</li><li>- в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов</li></ul> <p>Выключатели и розетки в помещениях должны быть на высоте 0,8 м от уровня пола</p> <p>Информирующие обозначения помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- дублирование рельефными знаками.</li></ul> <p>Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними.</p> |  |  |  |  |                                                                                                                                     |



II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ) | Приложение     |         | Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | N на плане     | N фото  |                                                                               |
| Санитарно-гигиенические помещения           | ДЧ-И                                                           | №1,2,3,4,5,6,7 | № 21,22 | ТР, КР                                                                        |

-----  
 <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Мероприятия по техническому обустройству возможны в порядке технического и капитального ремонта, для адаптации требуется помощь сотрудников.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте  
**460000, Оренбургская область, г. Оренбург, зона отдыха «Дубки», ООО «Берёзки»**  
(наименование, адрес местонахождения объекта)

| N<br>п/п | Наименование функционально-<br>планировочного элемента | Наличие элемента |               |        | Выявленные нарушения и<br>замечания                                          |                                        | Работы по адаптации<br>объектов                                         |               |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
|          |                                                        | есть/нет         | N на<br>плане | N фото | Содержание                                                                   | Значимо для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                                                              | Виды<br>работ |
| 6.1.     | Визуальные средства                                    | есть             | -             |        | - тактильно-<br>визуальные<br>знаки<br>установить с<br>учетом<br>требований. | Г, К, О, У                             | Оборудовать в<br>соответствии с<br>требованиями<br>ГОСТ Р 5213-<br>2019 | ТР            |
| 6.2.     | Акустические средства                                  | -                | -             | -      | - отсутствуют<br>зоны<br>обслуживания<br>инвалидов по<br>слуху               | С                                      | -                                                                       | -             |

|      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |                                                             |   |   |   |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 6.3. | Тактильные средства     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | - | - отсутствуют<br>зоны обслуживания<br>инвалидов по<br>слуху | С | - | - |
|      | Общие требования к зоне | <p>- Система средств информации и сигнализации об опасности должно быть комплексным для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ</p> <p>- знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе соответствовать знакам и нормативных документов по стандартизации</p> |   |   |                                                             |   |   |   |

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*><br>(к пункту 3.4 акта<br>обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)<br><*> к пункту 4.1 акта<br>обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                      | N на плане | N фото |                                                                                     |
| Система информации на объекте               | ДУ                                                                   | -          |        | ТР                                                                                  |



-----  
<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Мероприятия по техническому обустройству возможны в порядке текущего ремонта, для адаптации требуется помощь сотрудников.





vk.com/berezki56

# БЕРЕЗКИ

ЦЕНТР АКТИВНОГО ОТДЫХА

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

80-70-57.90-38-50

# БЕРЕЗКИ

ЦЕНТР АКТИВНОГО ОТДЫХА

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ


W1



TM





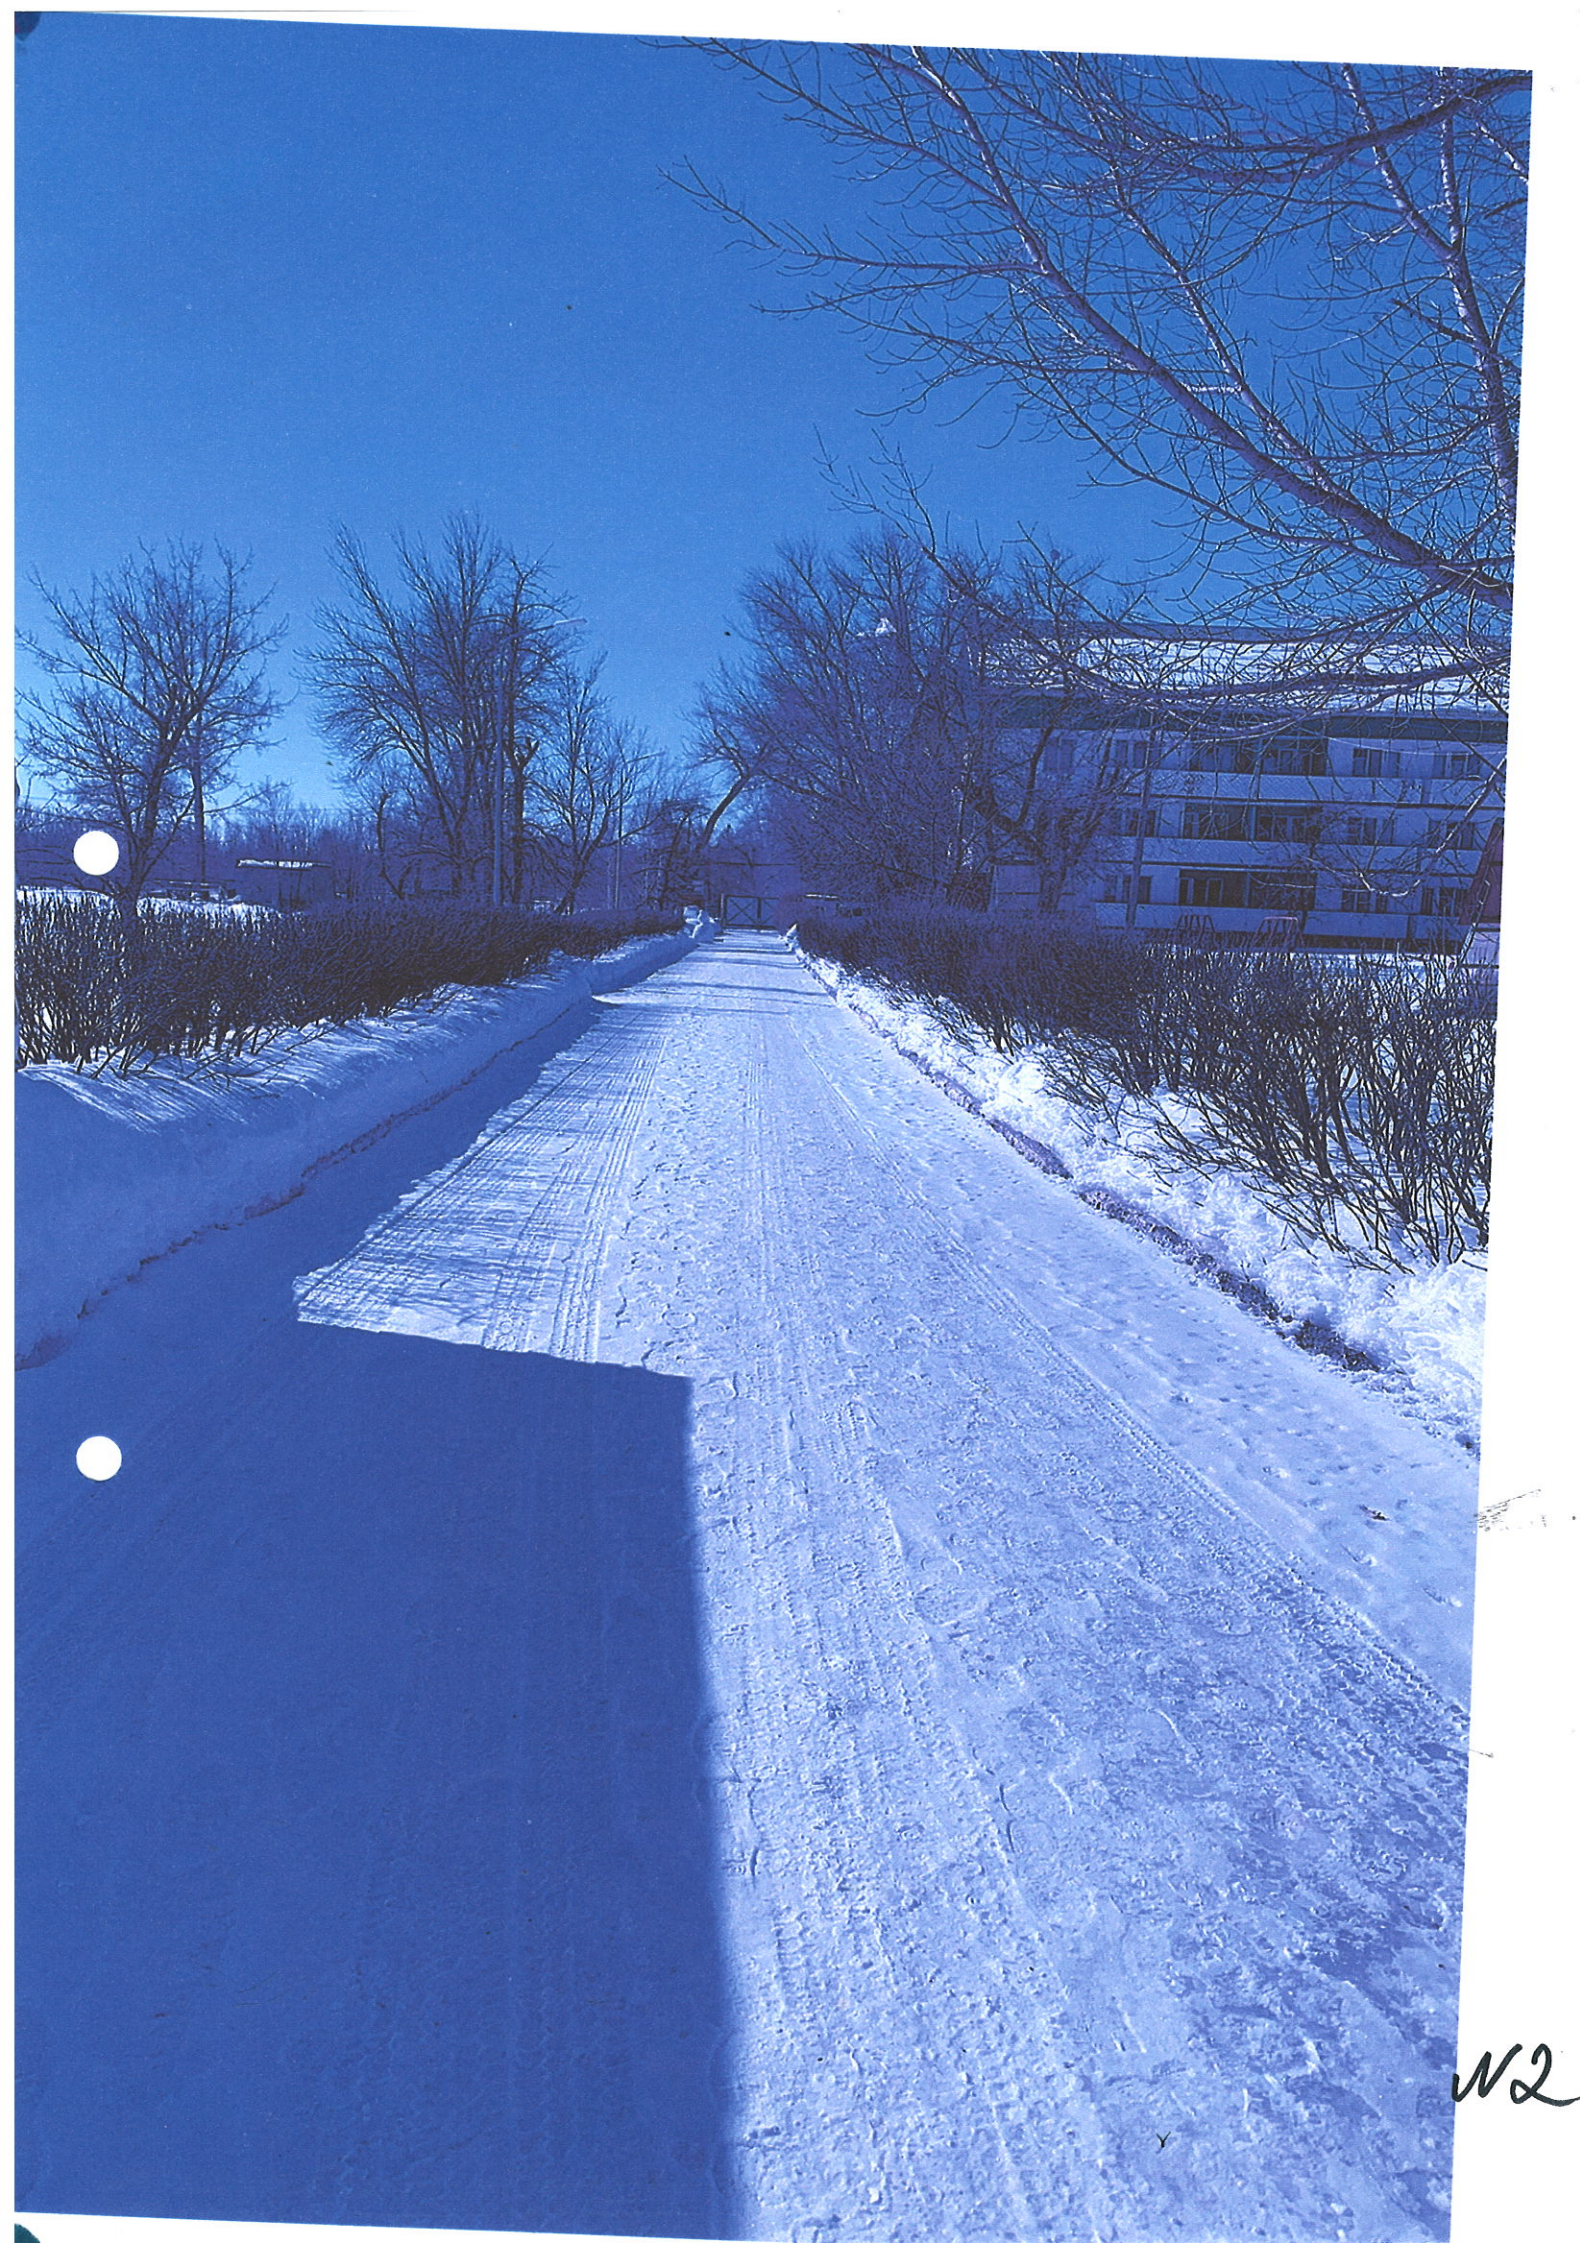

W2





W3





w4





ВЫХОД  
EXIT



W5





WS

















w7






128



EXIT

n 9



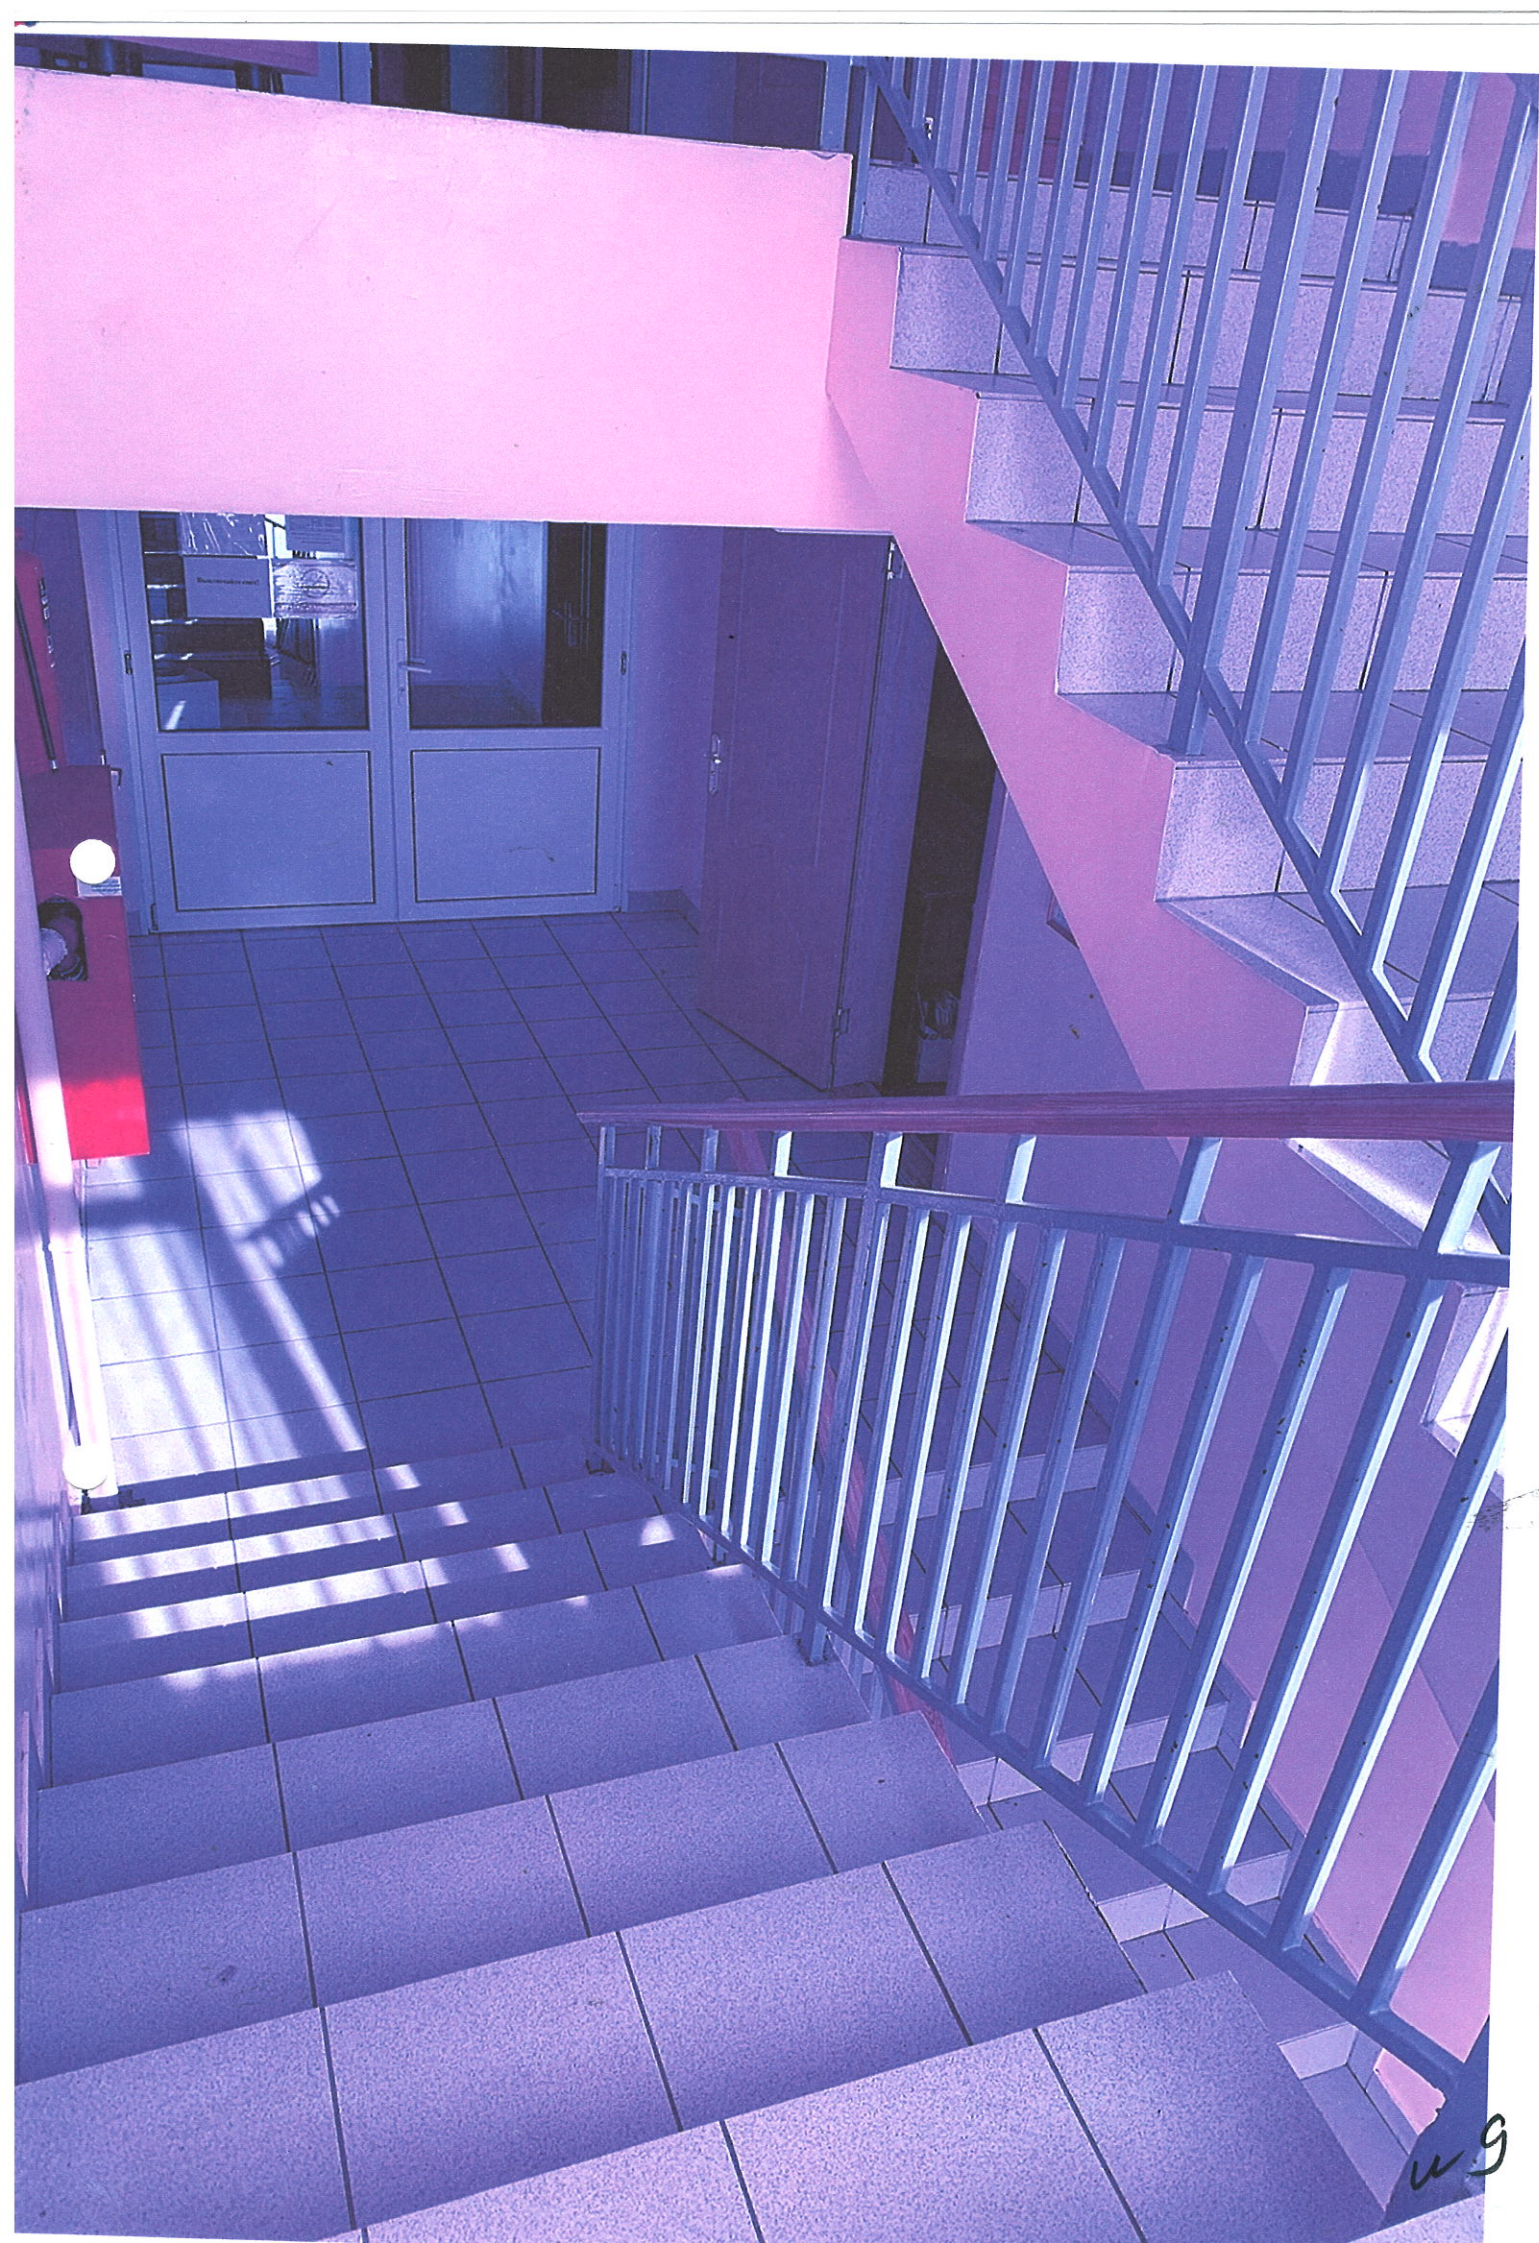

u9





БЕРЕЖКИ

|              |     |         |
|--------------|-----|---------|
| Должность    | Имя | Подпись |
| Директор     |     |         |
| Заместитель  |     |         |
| Главный врач |     |         |
| Заместитель  |     |         |
| Секретарь    |     |         |
| Уборщица     |     |         |
| Водитель     |     |         |
| Сторож       |     |         |
| Другие       |     |         |

Место для подписи ответственного лица

Выключайте свет!




W9





W10



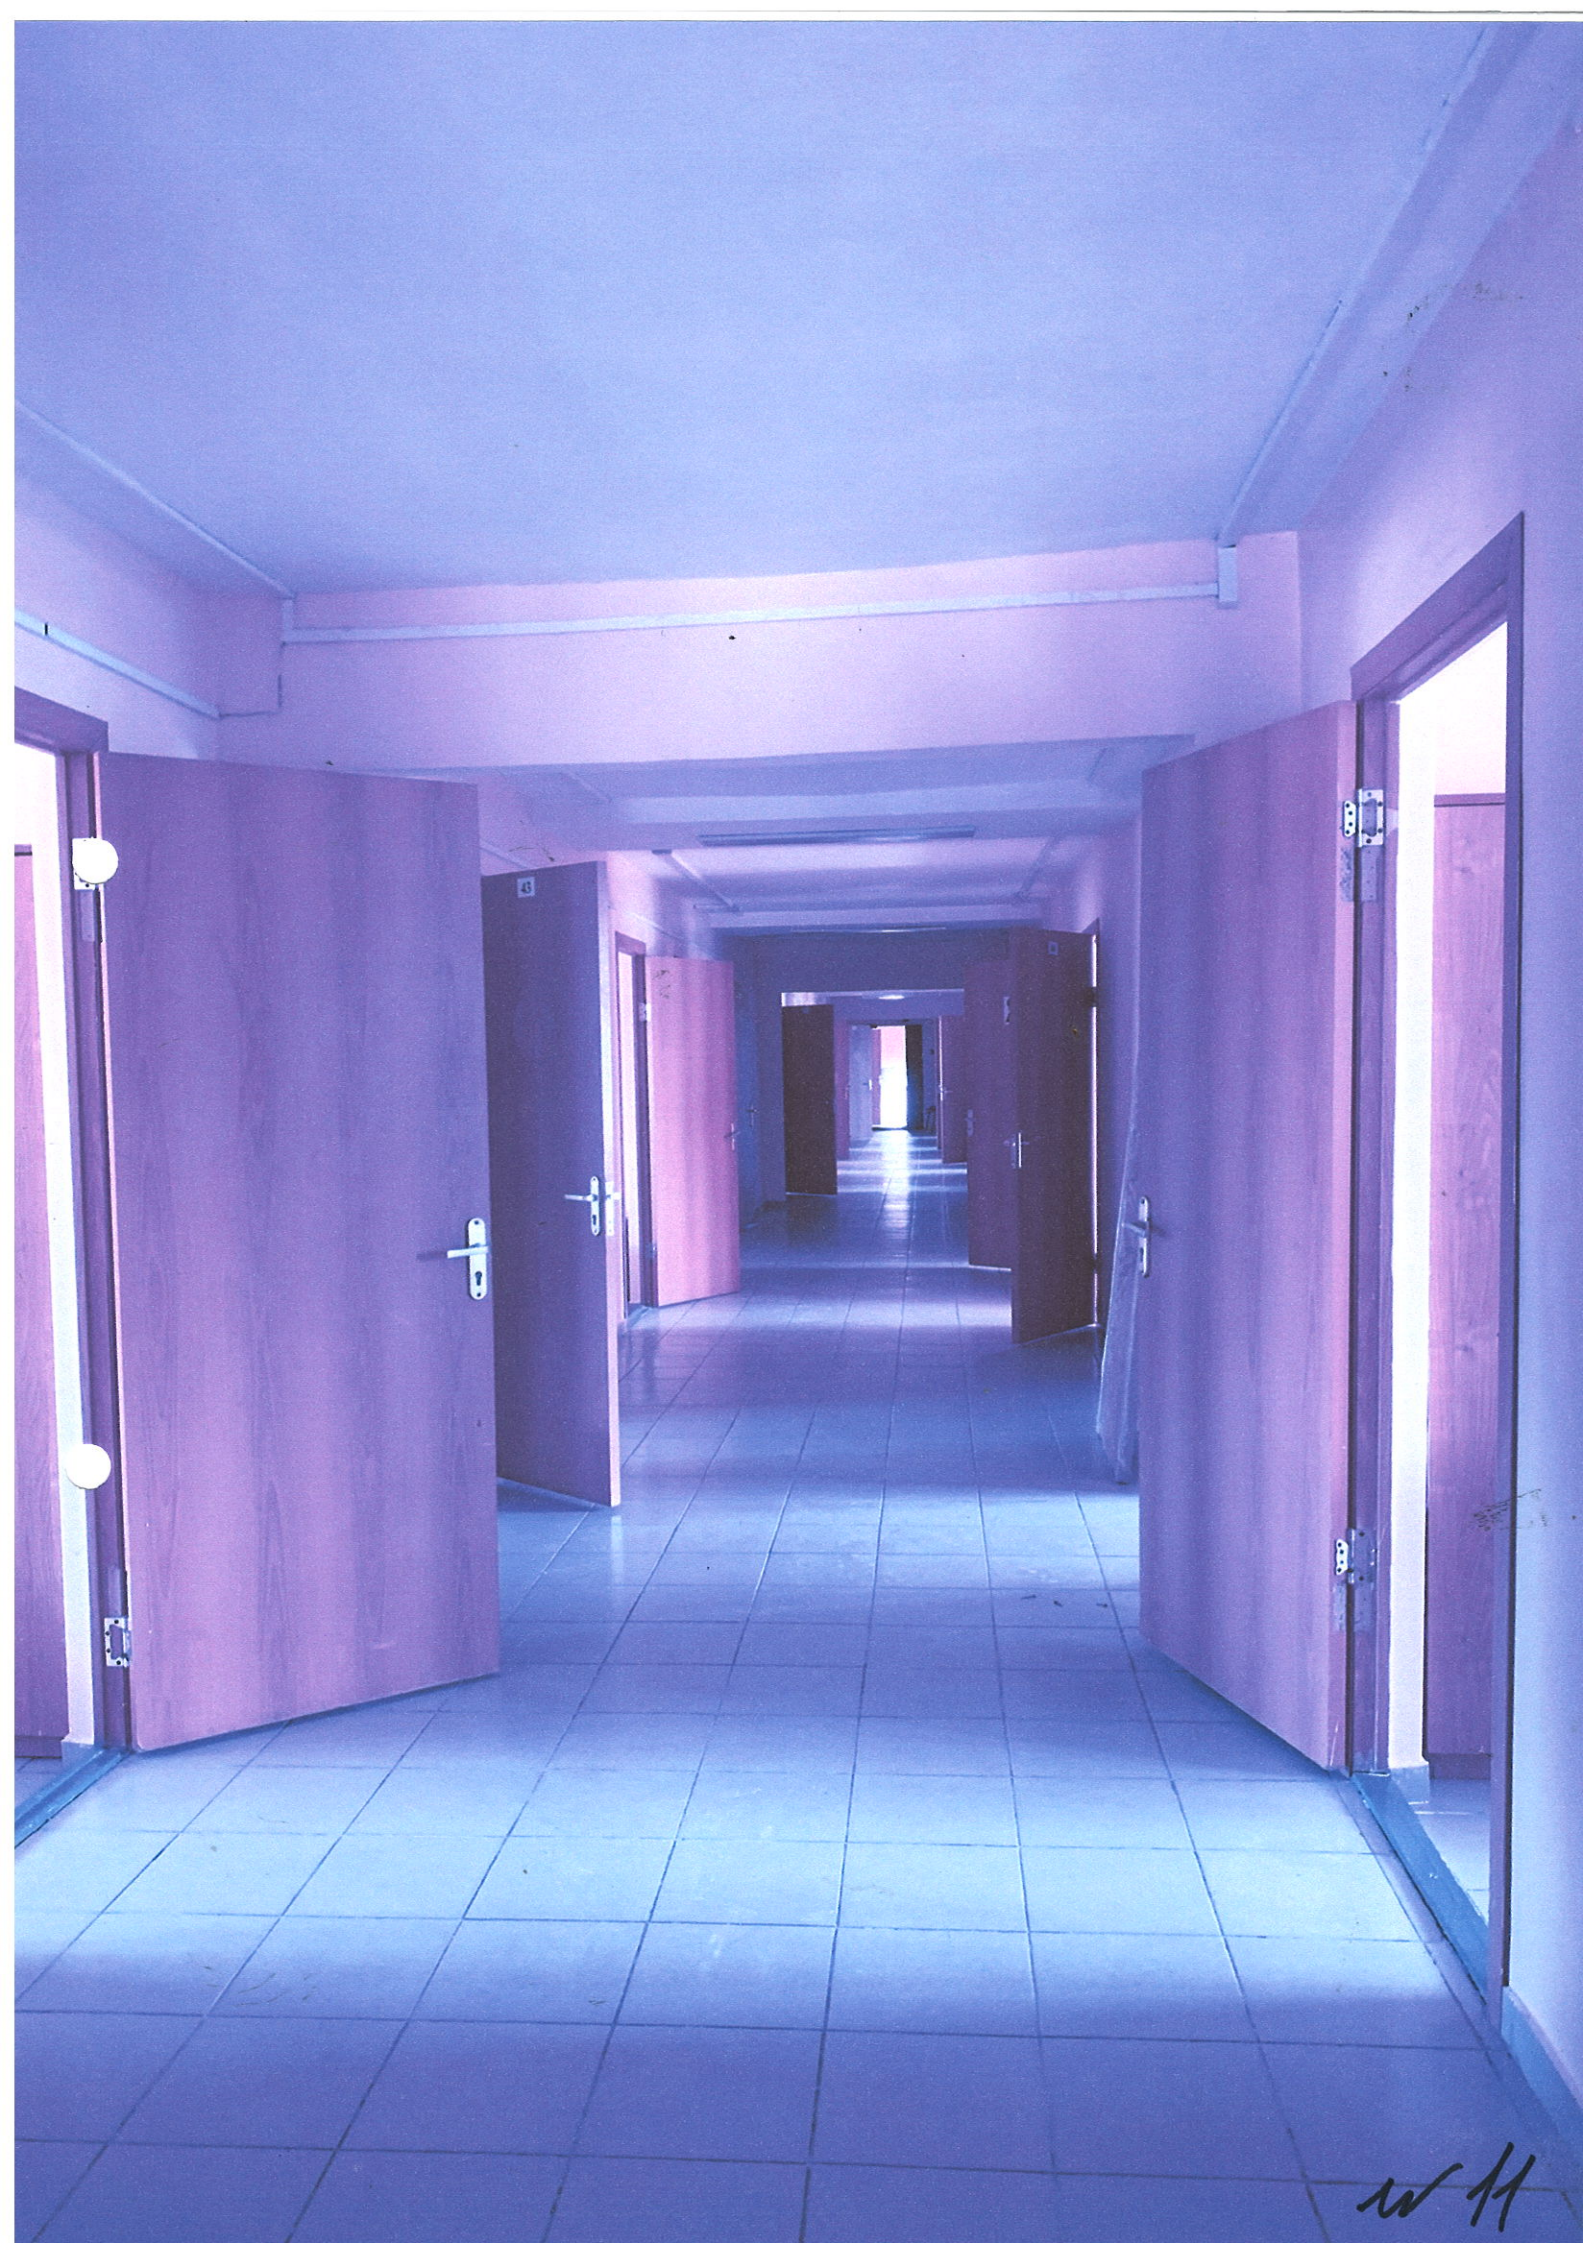

W H





35









w13





w/4








# План эвакуации 1 этаж

<<УТВЕРЖДАЮ>>  
Ген. директор ООО «Березки»  
*Полухина Е.И.*  
<<11>> 04 2018 год

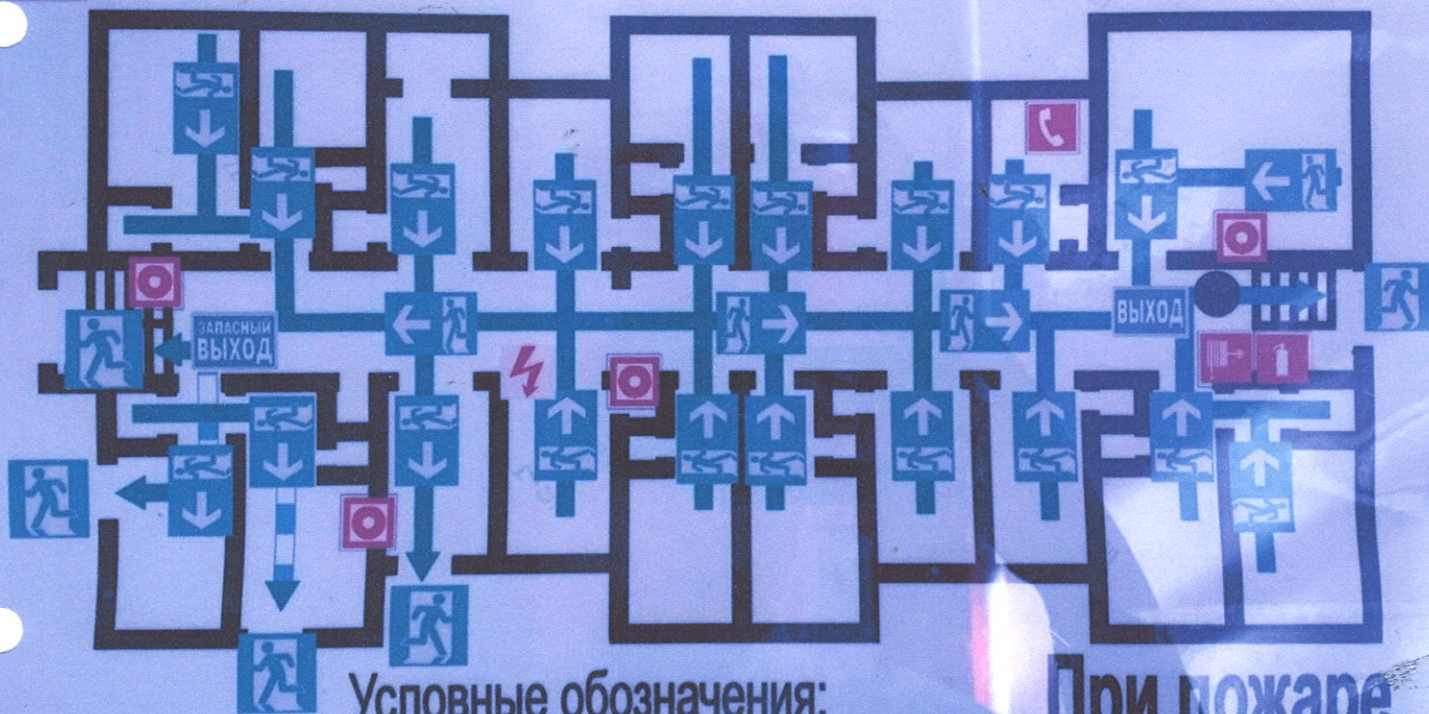

## Условные обозначения:

При пожаре

**ЗВОНИТЬ 01,112**

разработано: ООО «Вулкан» тел: 89123453648-43-07-97  
лицензия №56-Б/00161 от 14 октября 2011 года


u 18



<<УТВЕРЖДАЮ>>  
 Ген. директор ООО «Березки»  
 Полукина Е.И.  
 <</>> 14/10/2018 год

# План эвакуации 2 этаж

| Действия при пожаре      |                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сматривать, действовать! |                                                                                              |
| 1                        | Сигналы, оповещения по телефону, громкоговорителем, сиреной, световыми сигналами             |
| 2                        | Эвакуация по плану, по указателям, по звуковым сигналам, по указателям, по звуковым сигналам |
| 3                        | По указателям, по звуковым сигналам, по указателям, по звуковым сигналам                     |

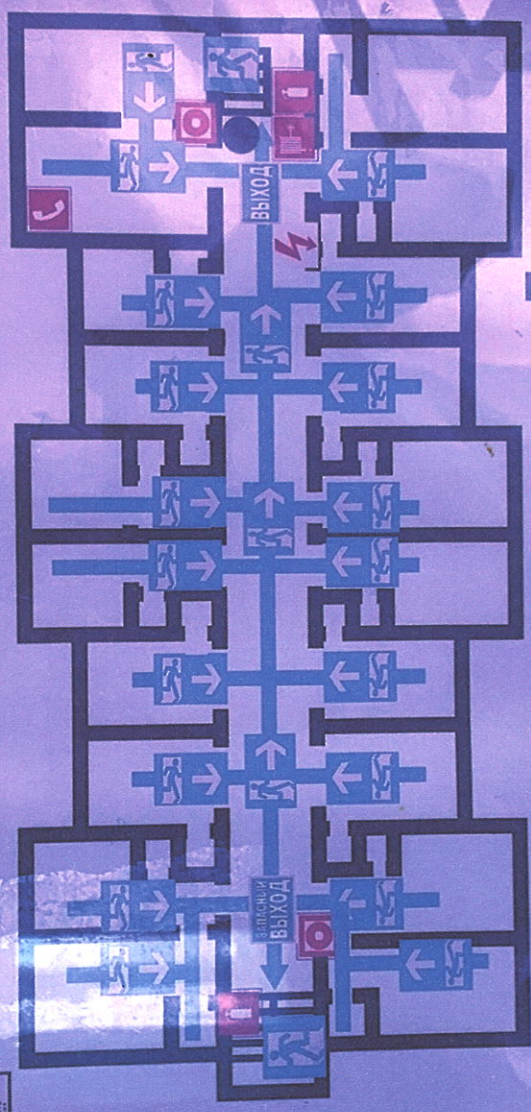

## Условные обозначения:

- направление движения к эвакуационному выходу
- Выход
- основной путь эвакуации
- запасной путь эвакуации
- кнопка включения пожарной сигнализации
- огнетушитель
- телефон
- электрощит
- вы находитесь здесь
- пожарный кран

## При пожаре

**ЗВОНИТЬ 01,112**


разработано: ООО "Вулкан" тел. 89123456789  
 лицензия № 58-5/00181 от 14 октября 2011 года



Действия при пожаре  
 (охранять спокойствие!)  
 1. Сообщить о пожаре  
 2. По возможности  
 3. По возможности  
 4. По возможности  
 5. По возможности  
 6. По возможности  
 7. По возможности  
 8. По возможности  
 9. По возможности  
 10. По возможности

# План эвакуации Спальный корпус 3 этаж

<<УТВЕРЖДАЮ>>  
 Ген. директор ООО «Березки»  
 Полухина Е.И.  
 2018 год

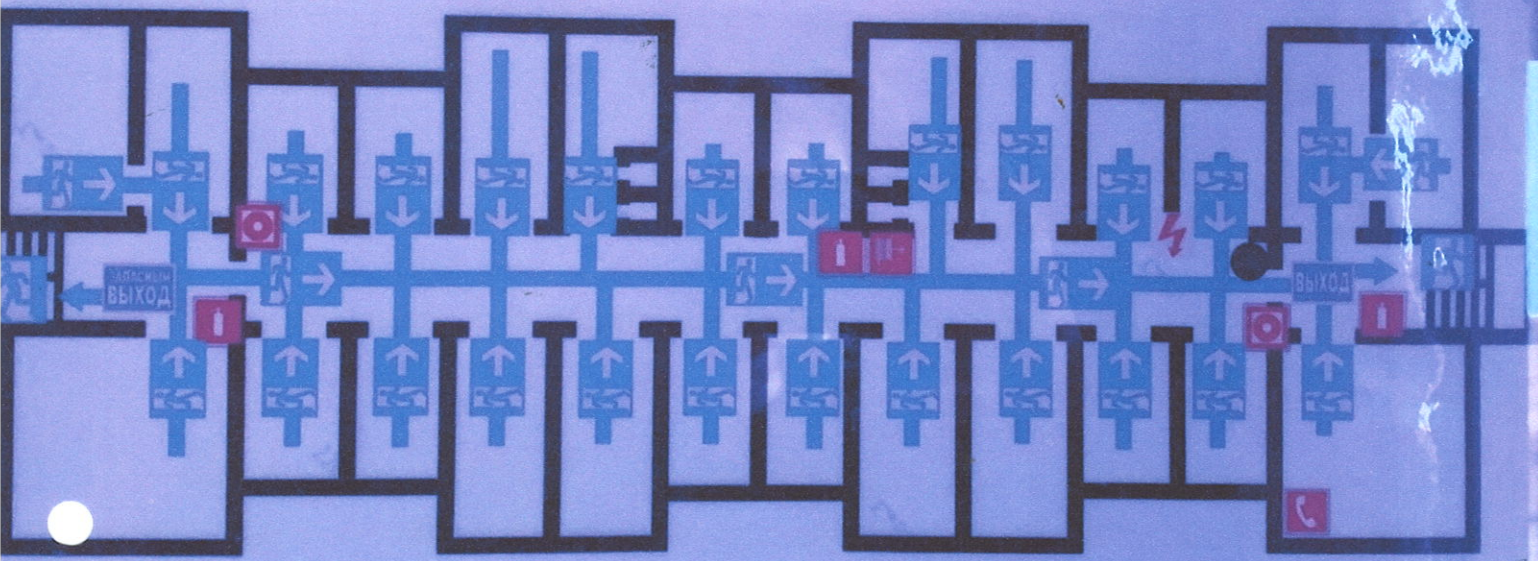

## Условные обозначения:

- - направление движения к эвакуационному выходу
- - выход
- - основной путь эвакуации
- - запасной путь эвакуации

- ⬢ - кнопка включения пожарной сигнализации
- ⬢ - огнетушитель
- ⬢ - телефон

- ⚡ - электрошок
- - вы находитесь здесь
- ⬢ - пожарный кран

При пожаре  
 ЗВОНИТЬ 01, 112

разработано: ООО "Вулкан" тел: 89123453646/43-07  
 лицензия №56-Б/00161 от 14 октября 2011 года





W17





18/3







8/18






w/18



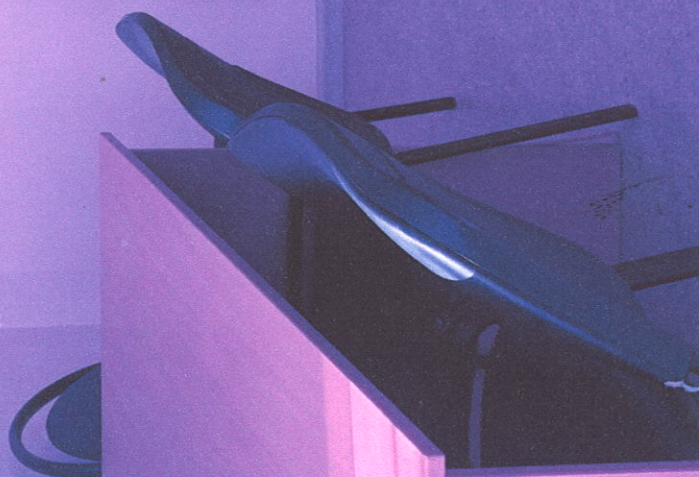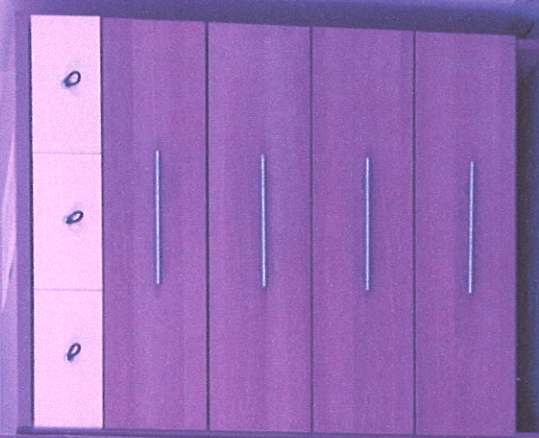

W/18



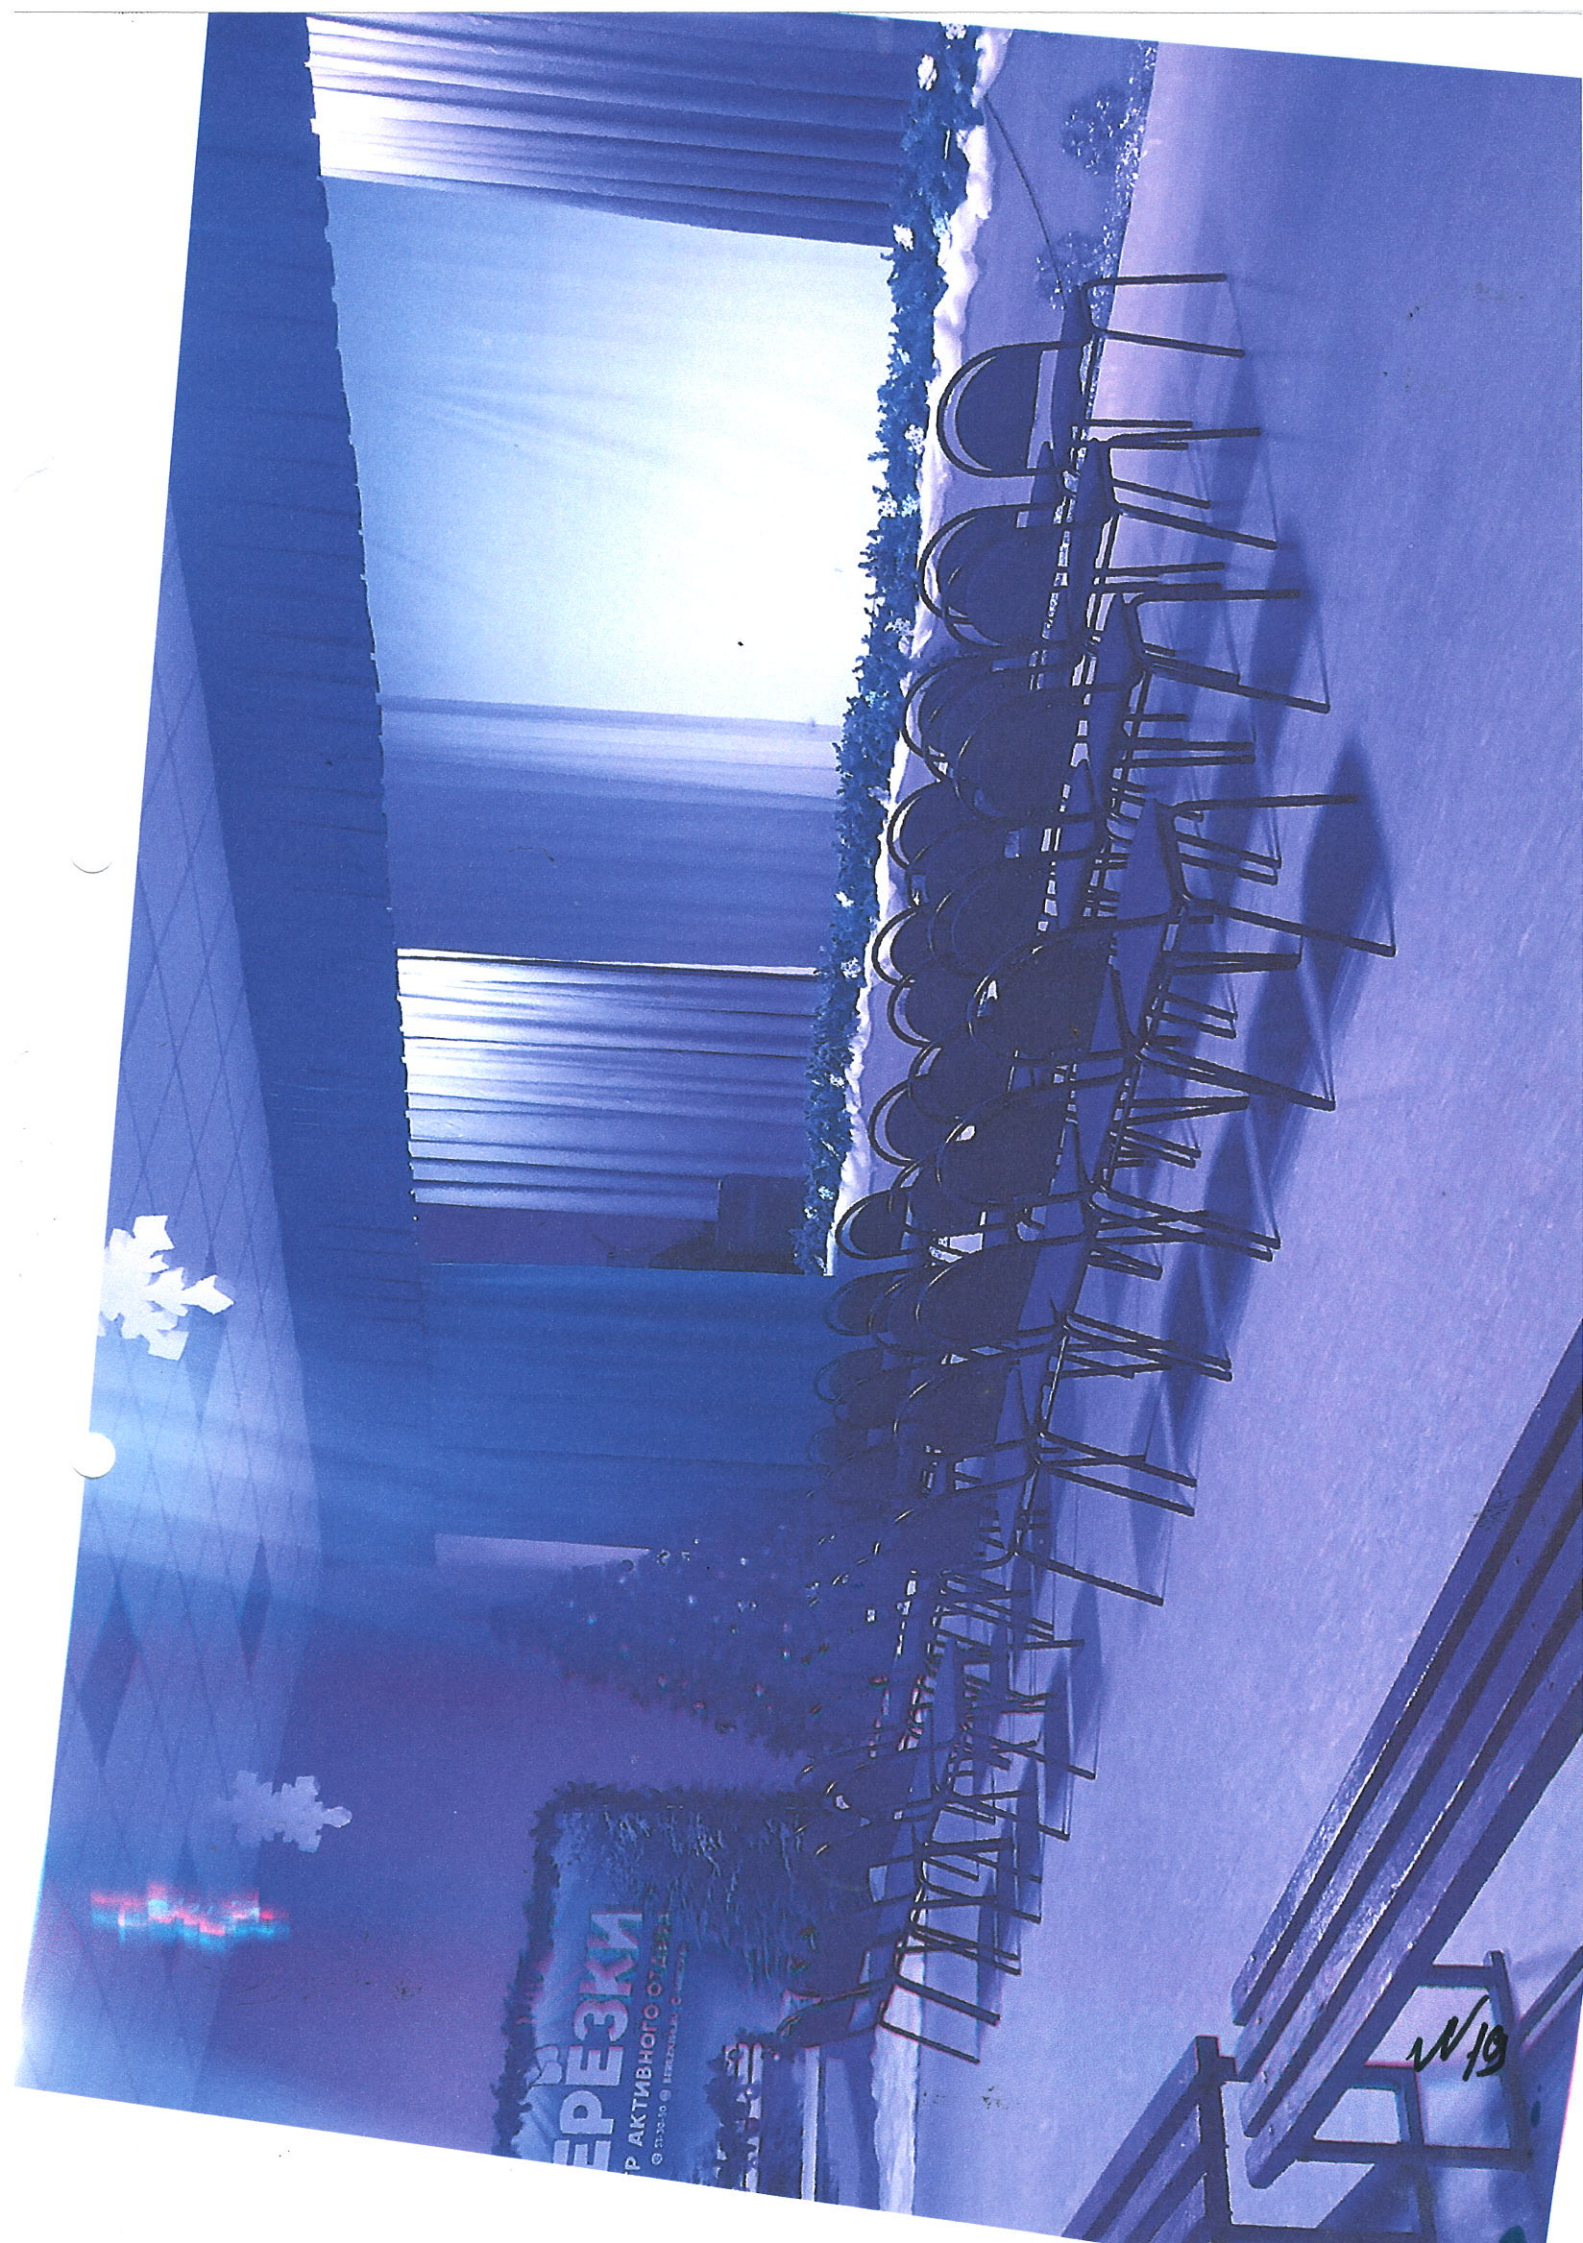

ПРЕЗКИ  
РАКТИВНОГО ОТДЕЛА  
© 2000 © ПЕРВАЯ С

№19





w20





w21





Wd2





Архитектурный план  
Детской школы № 1

План первого этажа

20.08.08

2

151

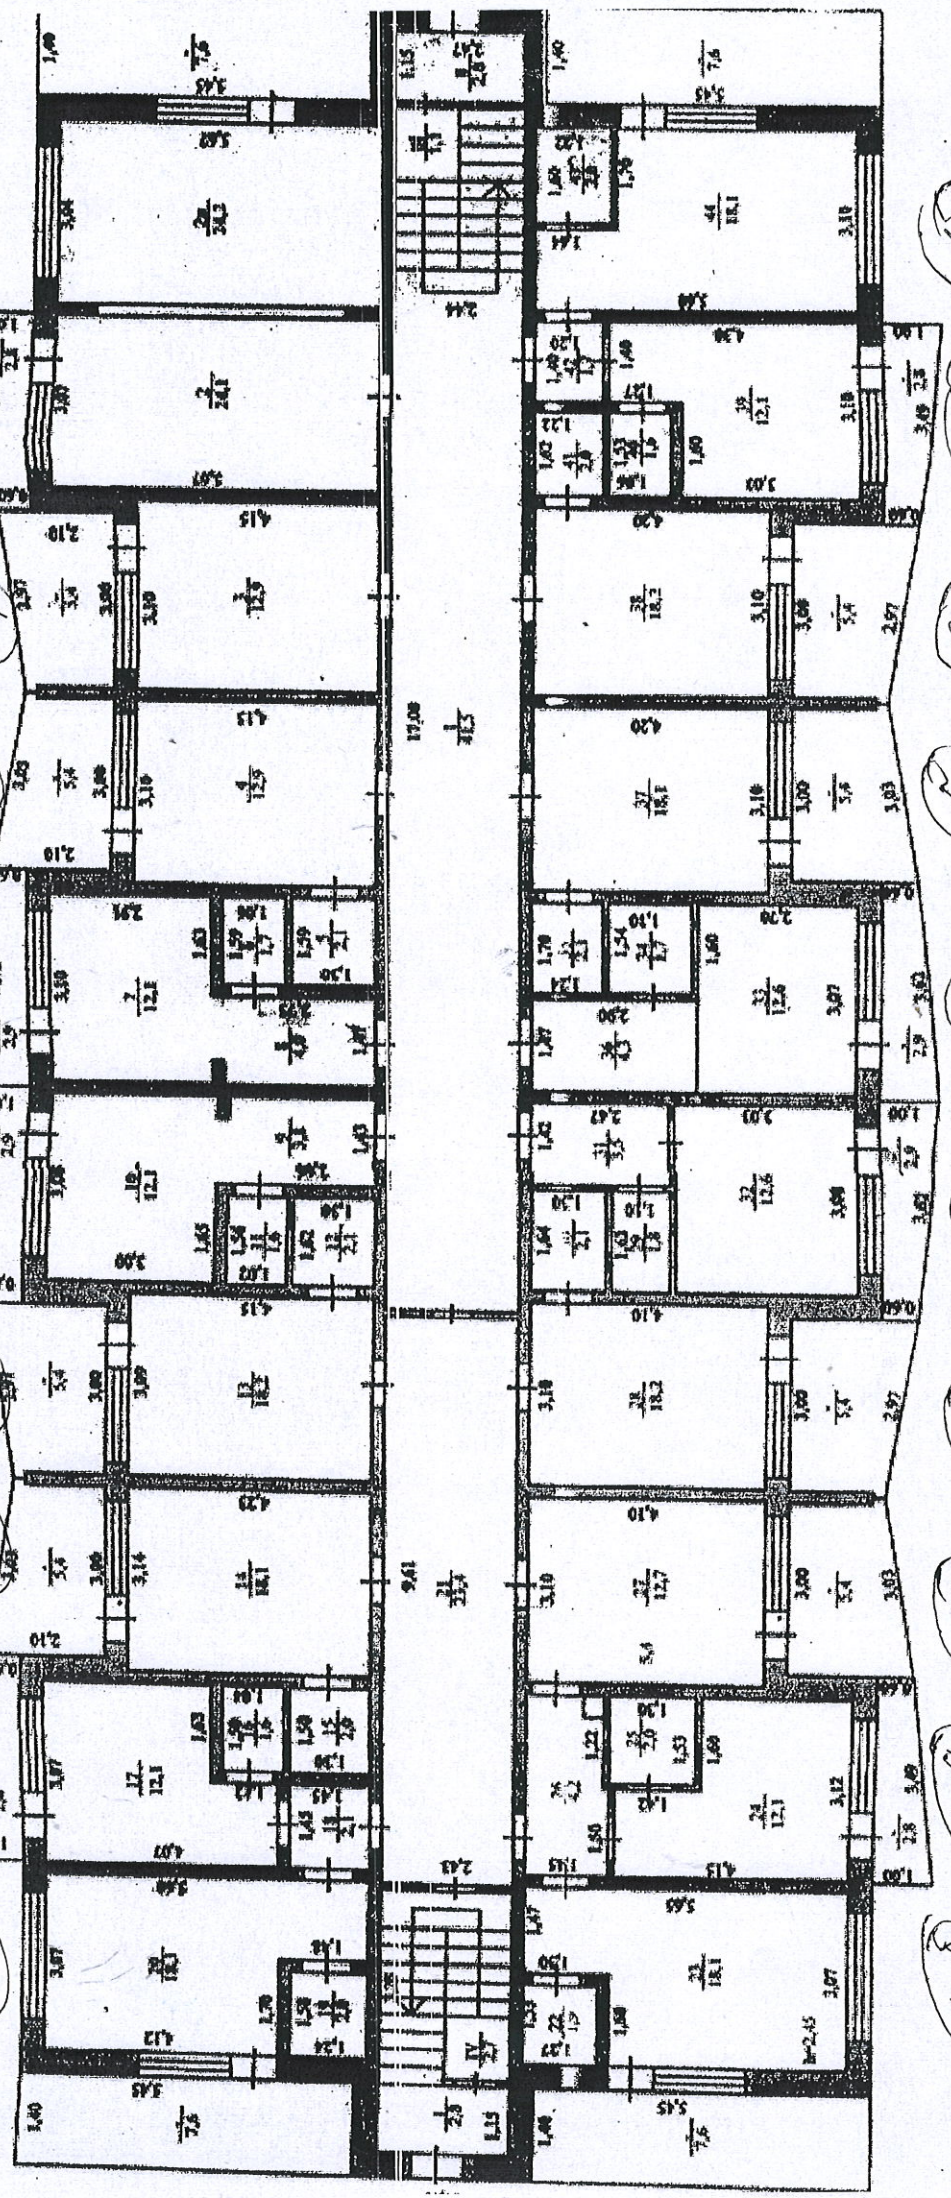


|            |  |                |  |
|------------|--|----------------|--|
| Лист 2     |  | Фамилия И.О.   |  |
| Дата       |  | Инициалы С.В.  |  |
| 07.11.2008 |  | Чернышова Е.Ю. |  |
| 07.11.2008 |  | Проектировщик  |  |



уд

Административный корпус (к/т)

План второго этажа

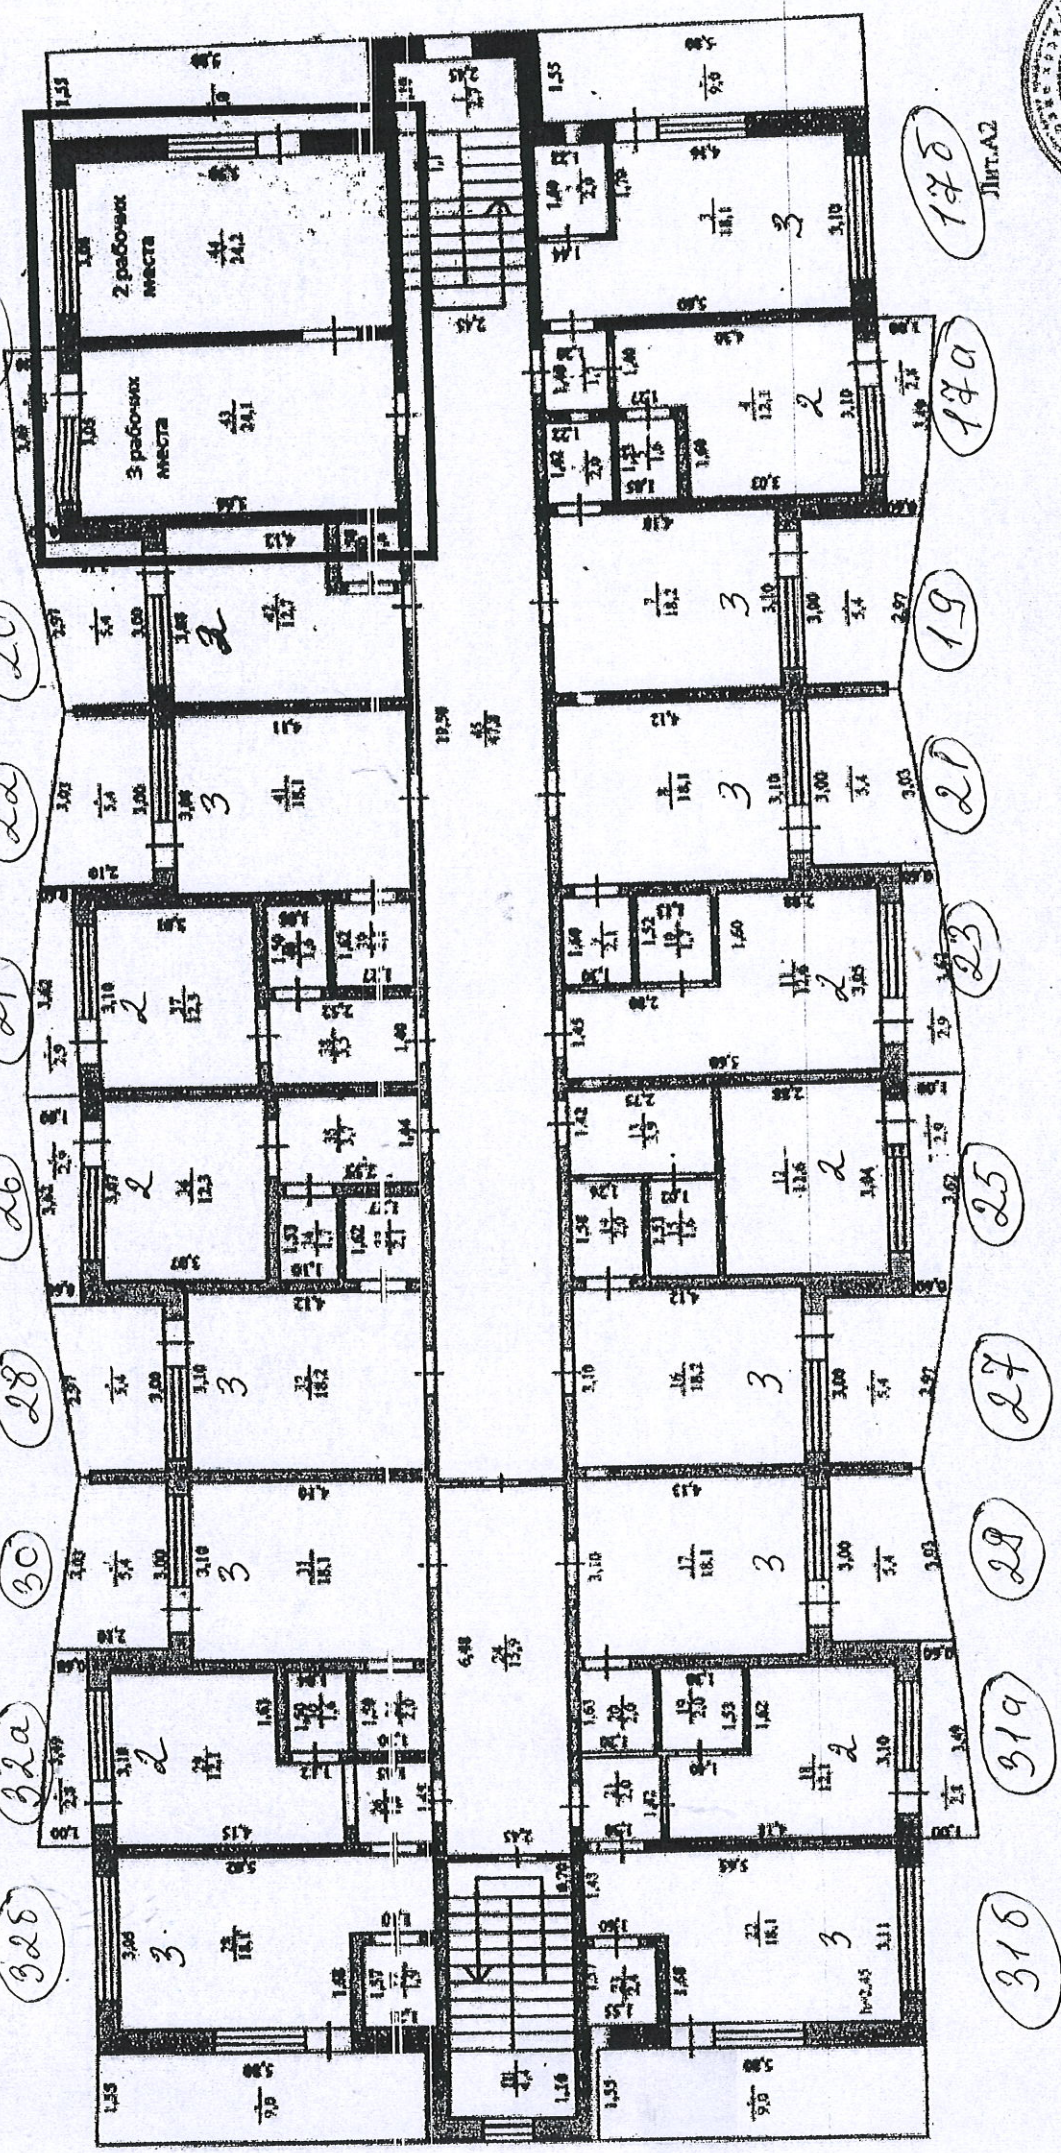



Образование: высшее специальное (инженерное) образование, инженер в области архитектуры и строительства

Подпись: *И.О. Яковлев*

М.П. (подпись)


|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| Лист 3     | Исполнитель | Фамилия И.О.  |
| Дата       | Выполнил    | Яковлев С.В.  |
| 07.11.2008 | Проверил    | Чернышев Е.Ю. |
| 07.11.2008 |             |               |



W3

План третьего этажа

с двусторонним  
въездом коридор (л. 1)

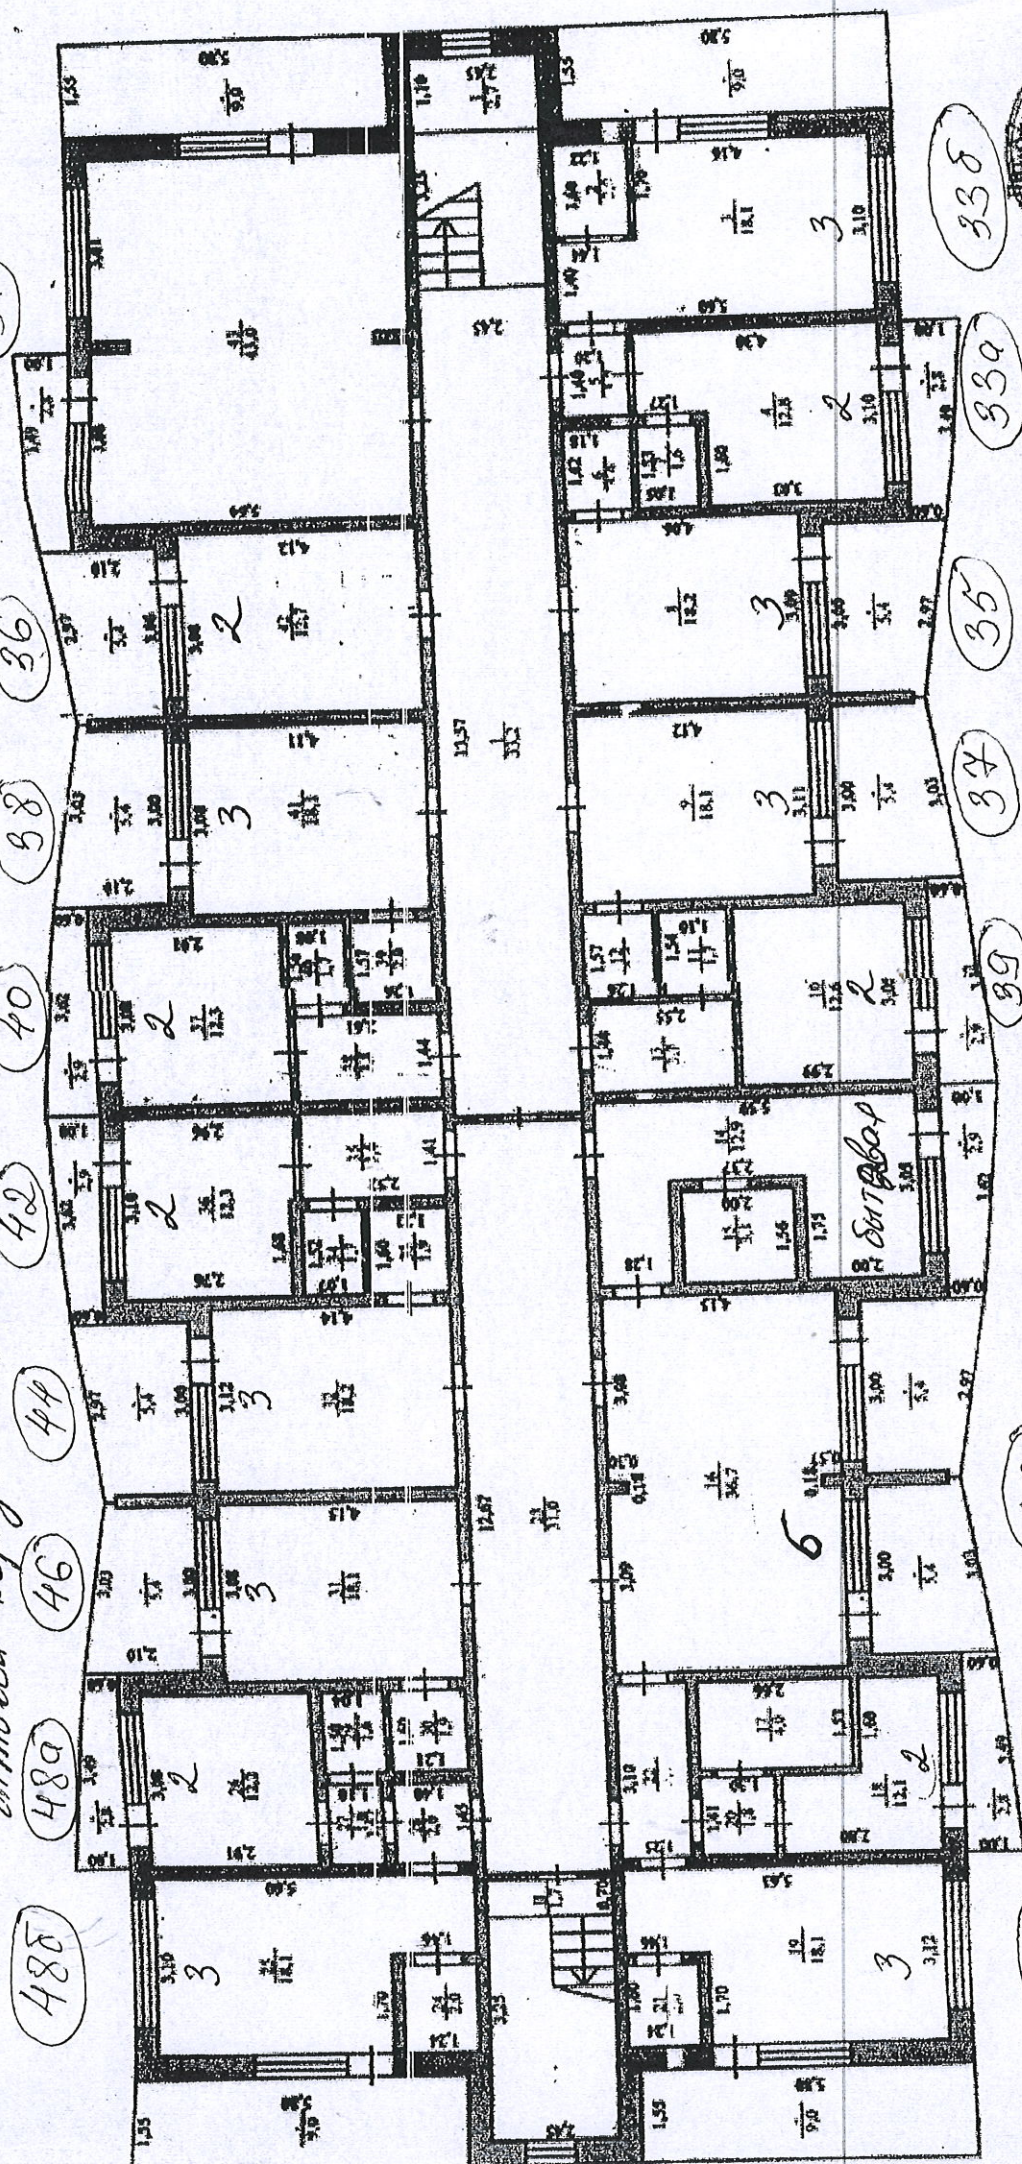


|            |  |              |  |         |
|------------|--|--------------|--|---------|
| Лист 4     |  | Фамилия И.О. |  | Подпись |
| Дата       |  | Исполнитель  |  | Подпись |
| 07.11.2008 |  | Выполнил     |  | Подпись |
| 07.11.2008 |  | Проверил     |  | Подпись |
| Лист 4     |  | Фамилия И.О. |  | Подпись |
| Дата       |  | Исполнитель  |  | Подпись |
| 07.11.2008 |  | Выполнил     |  | Подпись |
| 07.11.2008 |  | Проверил     |  | Подпись |



Спальный корпус  
(w 2)

План первого этажа

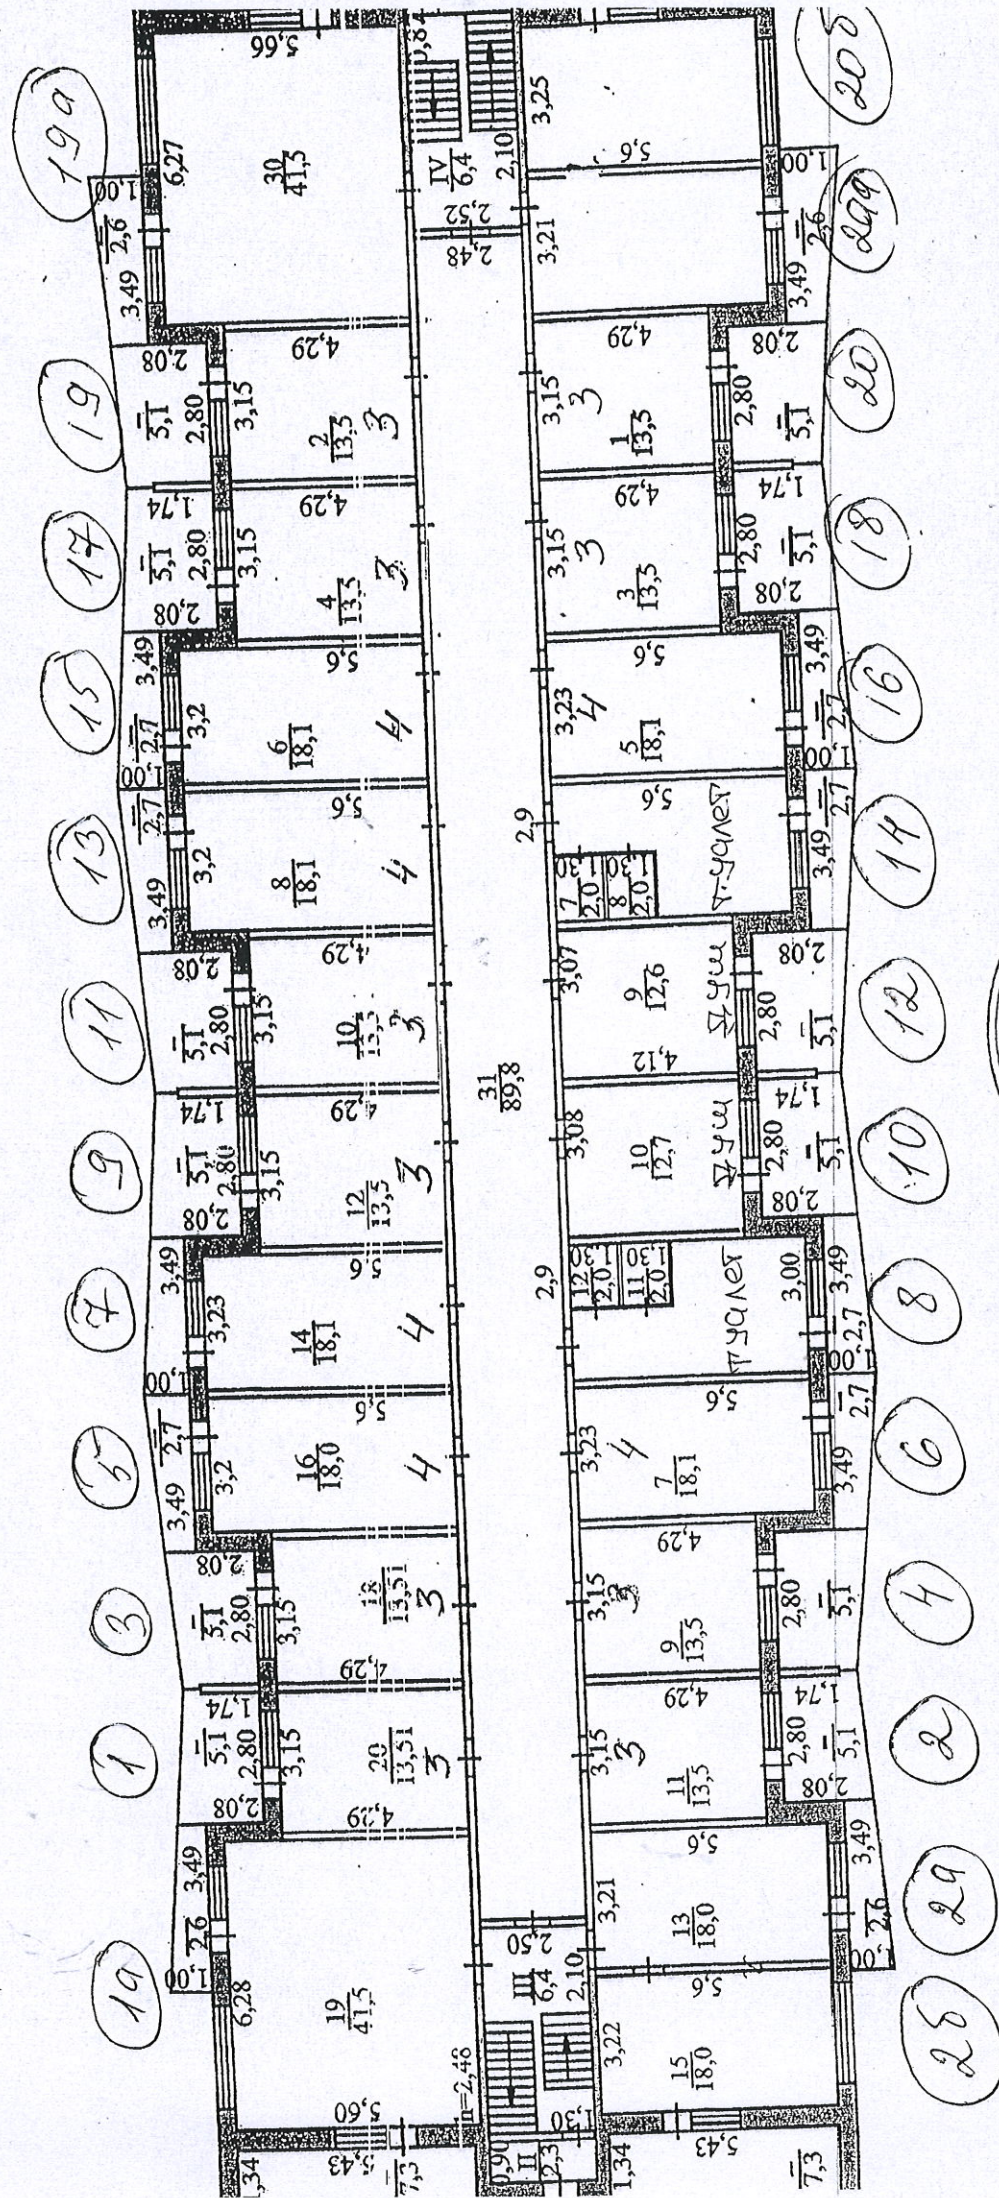


|                                                                                                                   |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инв. №<br>53-401-4<br>000431                                                                                      | Инв. №<br>53-401-4<br>000431                                                                                      |
| Государственная регистрация, кадастра и картографии<br>Оренбургского филиала<br>Федерального БТИ                  | Государственная регистрация, кадастра и картографии<br>Оренбургского филиала<br>Федерального БТИ                  |
| План первого этажа спального корпуса по адресу:<br>Оренбургская обл., г. Оренбург, зона отдыха "Дубки"<br>Лит. А1 | План первого этажа спального корпуса по адресу:<br>Оренбургская обл., г. Оренбург, зона отдыха "Дубки"<br>Лит. А1 |
| Исполнитель                                                                                                       | Подп.                                                                                                             |
| Фамилия И.О.                                                                                                      | Фамилия И.О.                                                                                                      |
| С. А.                                                                                                             | С. А.                                                                                                             |




См. план первого этажа  
(л. 2)

План второго этажа

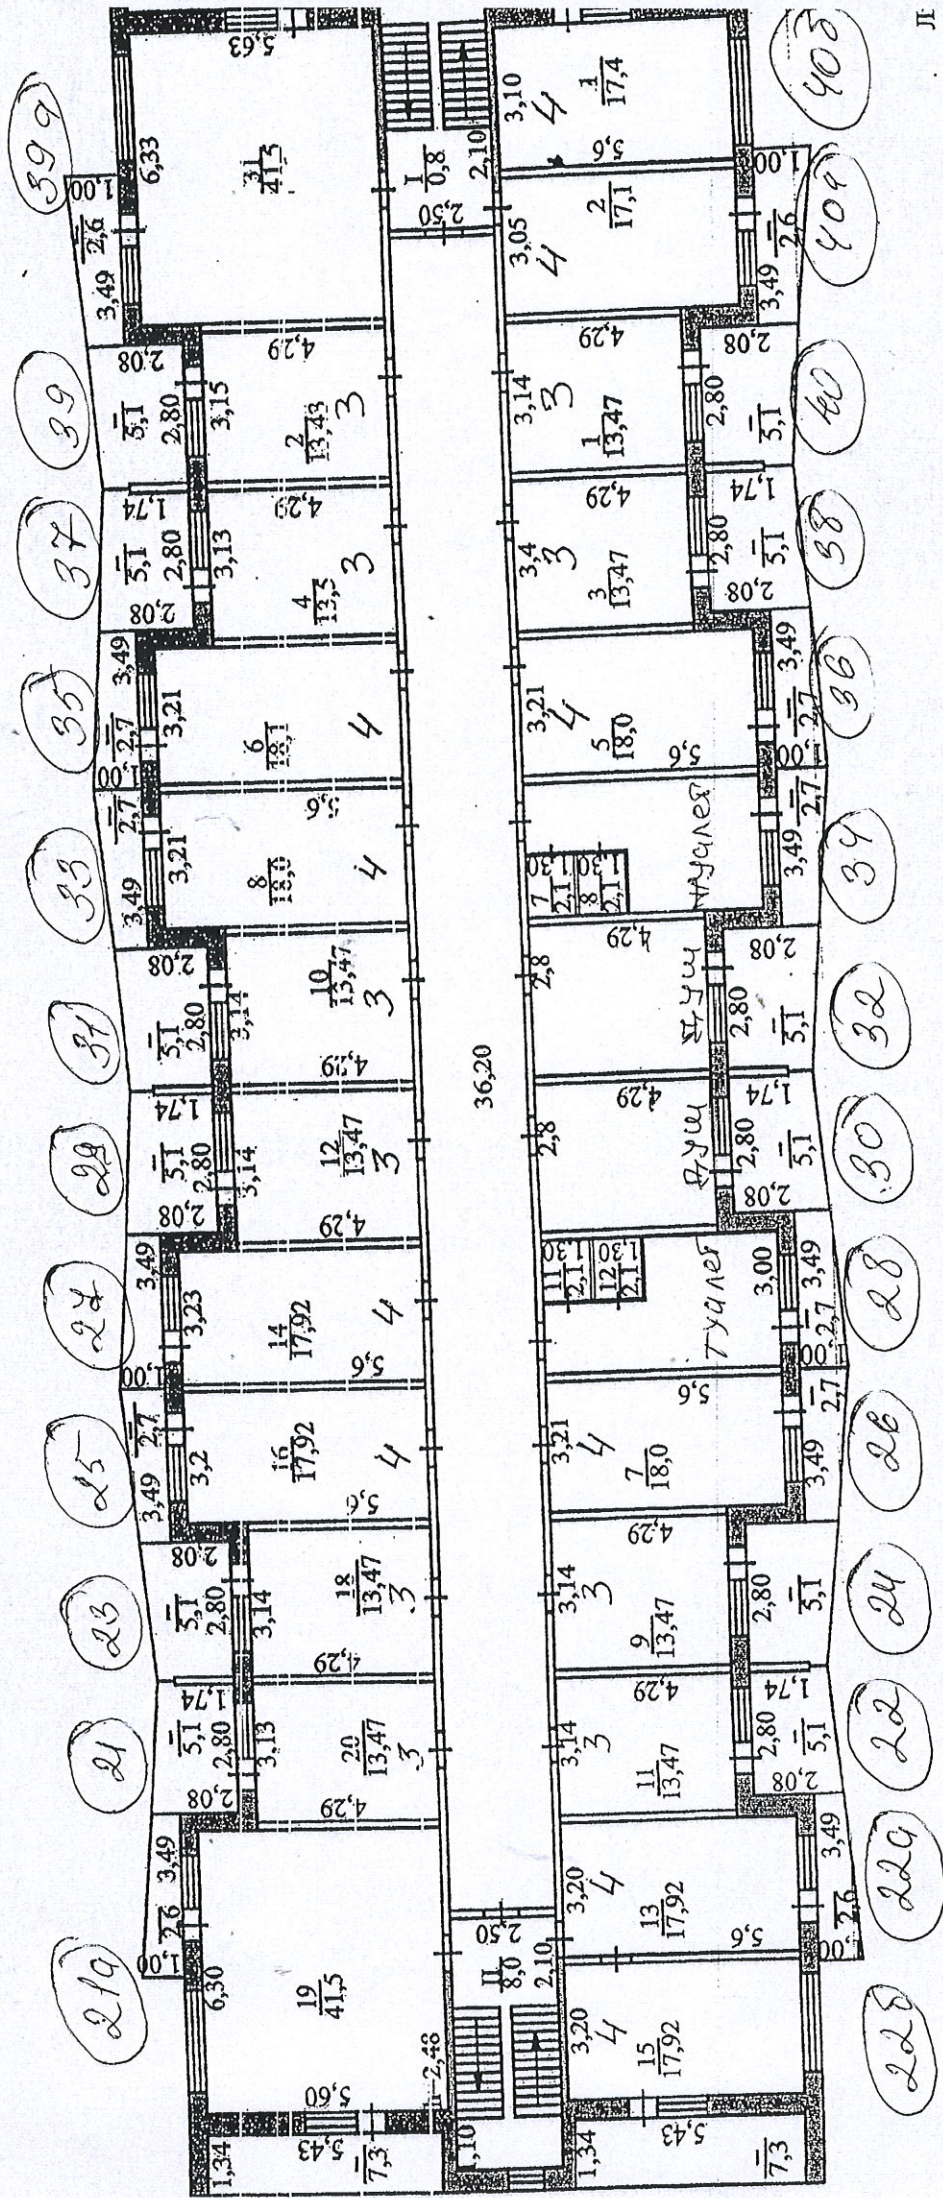

Л

|                                                                                                                                                                                                |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <p>Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии<br/>Центральное межмуниципальное отделение Оренбургского филиала<br/>ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»</p> | <p>Инв. №<br/>53:401:04<br/>0004310</p> |
| <p>План второго этажа спального корпуса по адресу:<br/>Оренбургская обл., г. Оренбург, зона отдыха "Дубки"<br/>Лит. А1</p>                                                                     | <p>М 1:20</p>                           |
| <p>Исполнитель</p>                                                                                                                                                                             | <p>Подпись</p>                          |

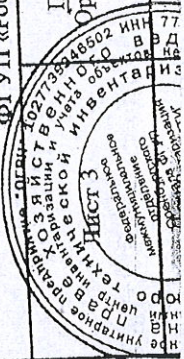







CTO 1017

